



CZ

Schéma zapojení **VĚTRACÍ JEDNOTKA**

CKL 1300 registr čerpadla teplé vody + registr čerpadla studené vody
Čeština | Změny vyhrazeny!




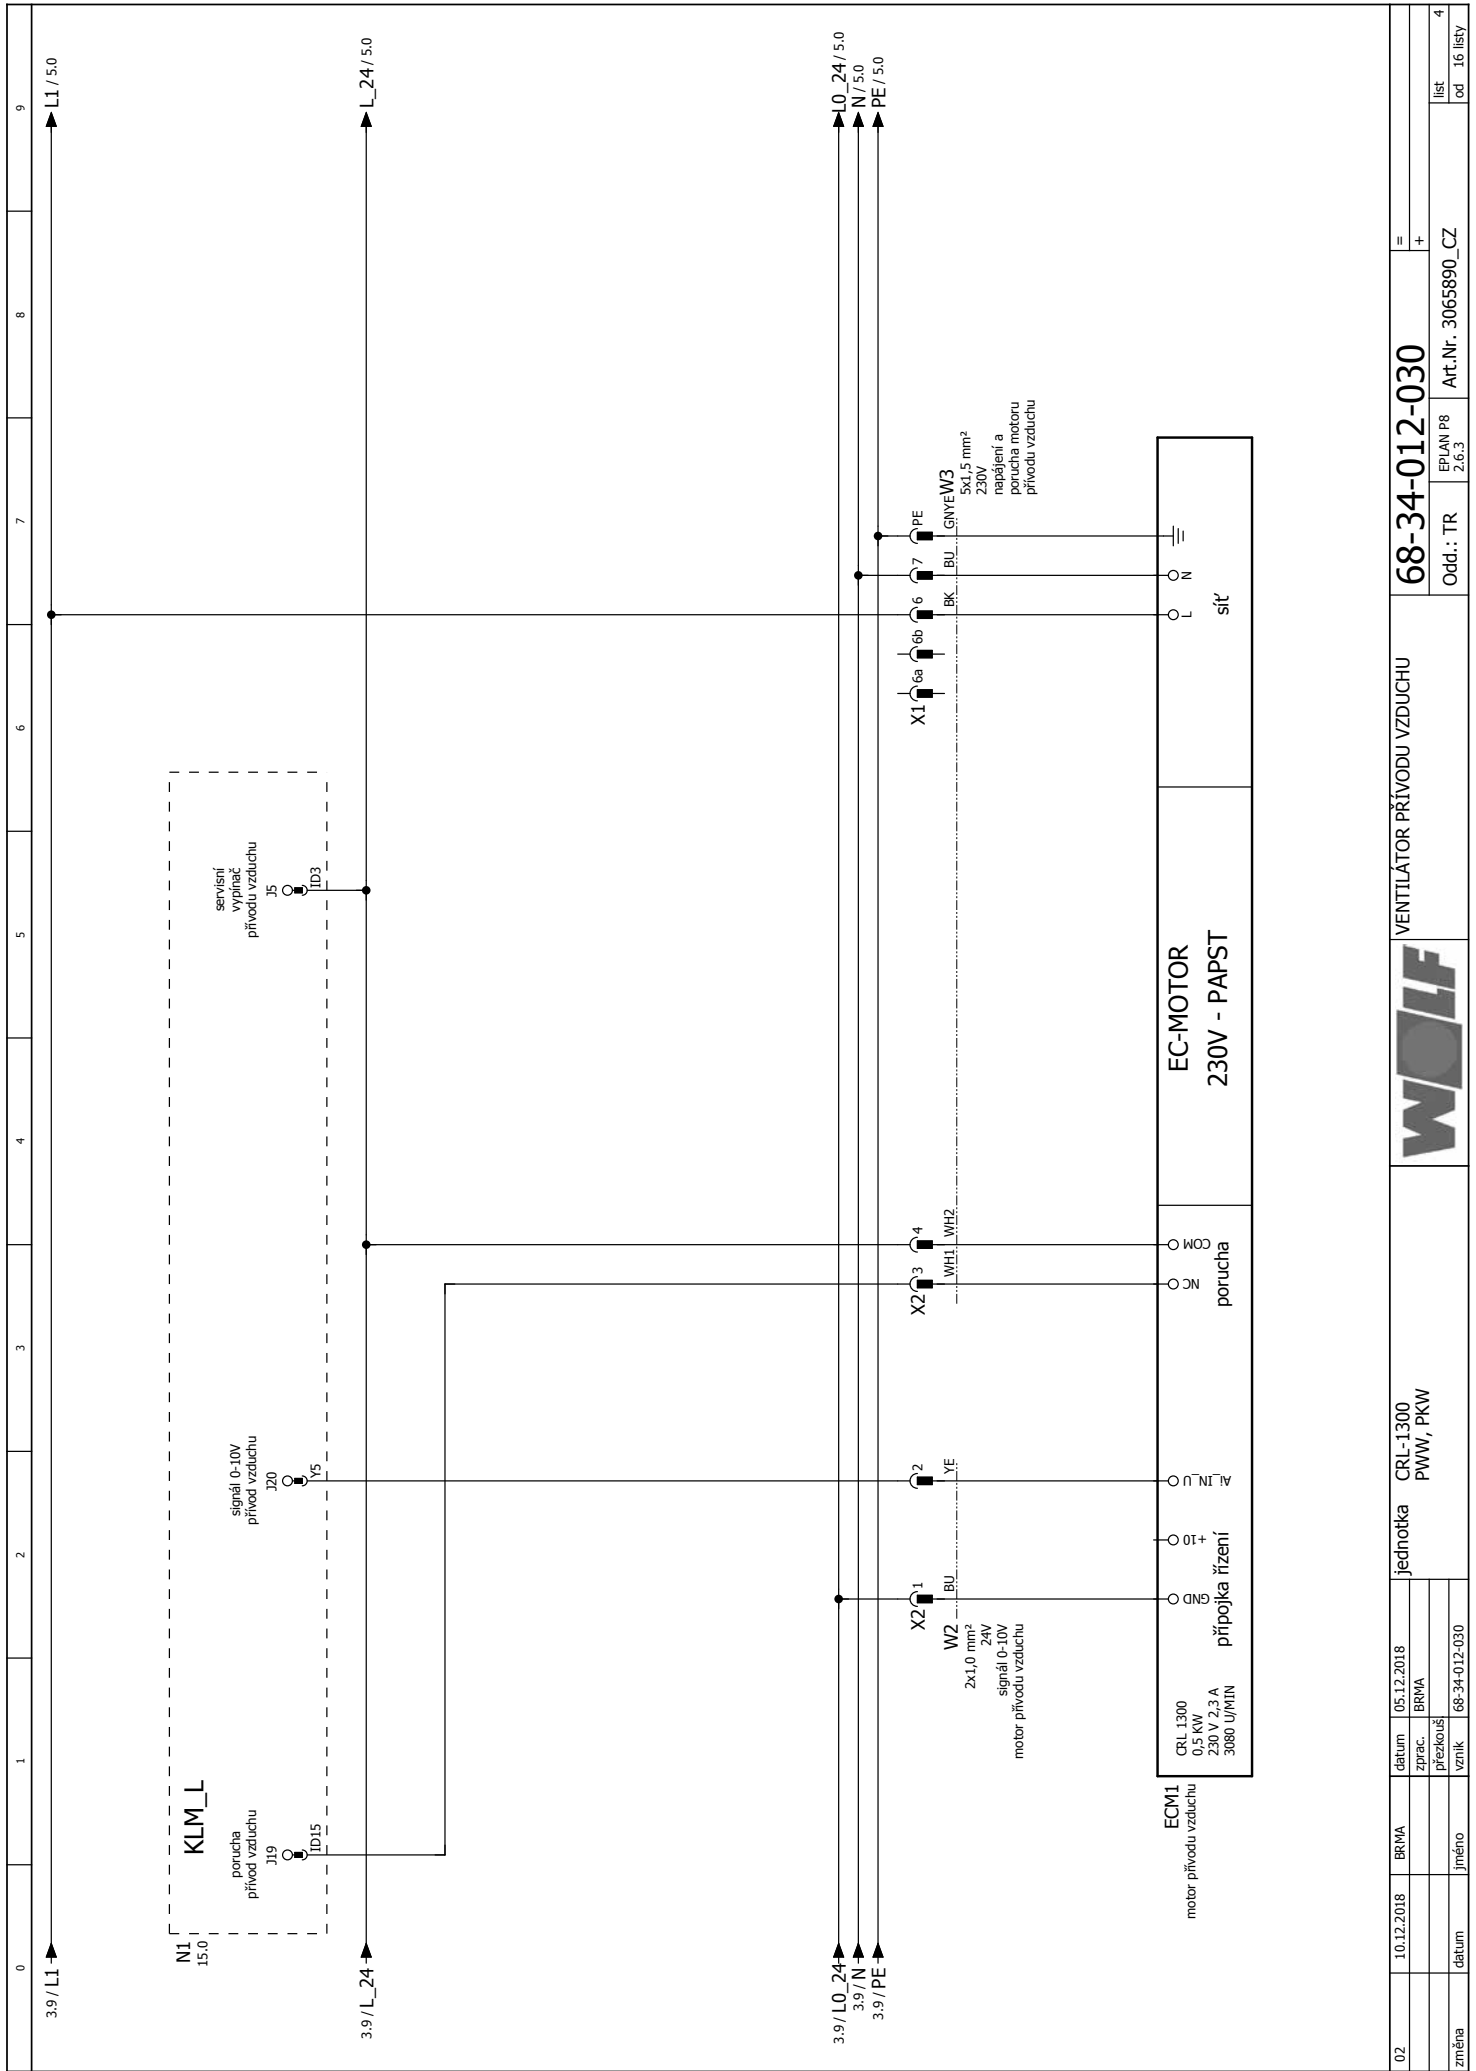
WOLF GmbH
 Industriestraße 1
 D-84048 Mainburg
 Tel. +49 (0)8751 74-0


Elektrotechnická dokumentace

jednotka	CRL-1300 PWW, PKW
Číslo výkresu	68-34-012-030
Vytvořeno dne	09.01.2017
Zpracováno dne	10.12.2018
	od (zkratka) BRMA
	Počet stran 16

02	10.12.2018	BRMA	datum	10.12.2018	jednotka	CRL-1300 PWW, PKW	titulní / krycí list	68-34-012-030	=
			zprac.	BRMA					+
			prezkouš						
změna	datum	jméno	vznik	68-34-012-030					
								Oddl.: TR	
								EPLAN P8 2.6.3	
								Art.Nr. 3065890_CZ	
								list	
								od	16 listy


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<h2>barvy připojovacích kabelů:</h2>									
<p>hlavní proudový obvod : černý</p> <p>nulový vodič : světle modrý</p> <p>ochranný vodič : žlutý/zelený</p> <p>řídící okruh střídavého proudu : červený/ červeno bílý</p> <p>řídící okruh stejnosměrného proudu : tmavěmodrý/ tmavěmodrý/bílý</p> <p>beznapětový kontakt (cizí napětí) : oranžový</p>									
<h2>POZOR!</h2>									
<h3>Před uvedením rozvaděče do provozu je třeba dodržet následující:</h3>									
<ol style="list-style-type: none"> Všechny přípojky proveďte podle pokynů dodavatele energie U všech spojovacích a kontaktních šroubů, jakož i neobsazených kontaktů je nutno zkontrolovat dotáhnutí (při transportu hrozí uvolnění) Použité jističe motorů EC ventilátorů a el. registrů jsou využívány jako jističe vedení, nemusí být nastaveny na jmenovitý proud. Síťové napětí porovnat s připojovacím napětím rozvaděče. Délky vodičů snímačů/servomotorů, 24V-řídících vedení max. 50m neukládat společně s 230/400V vedeními nebo použít stíněné kabely Uvedené průřezy vedení jsou minimální průřezy meděných vodičů bez zohlednění délky kabelů a stavebních podmínek. Typy kabelů zvolte v závislosti na směrování. K zajištění protimrazové ochrany zařízení se hlavní vypínač Q1 nesmí vypnout. Proudové chrániče RCD jsou povoleny pouze jako všeproudové chrániče typu B s 300 mA. 									
									
POKYNY K UVEDENÍ DO PROVOZU									
68-34-012-030									
Odd.: TR EPJAN P8 2.6.3 Art.Nr. 3065890_CZ									
= +									
list od 16 listy									
02	10.12.2018	BRVA	05.12.2018	BRVA	jednotka		CRL-1300		
změna	datum	jméno	datum	přezkouš vznik			PWW, PKW		



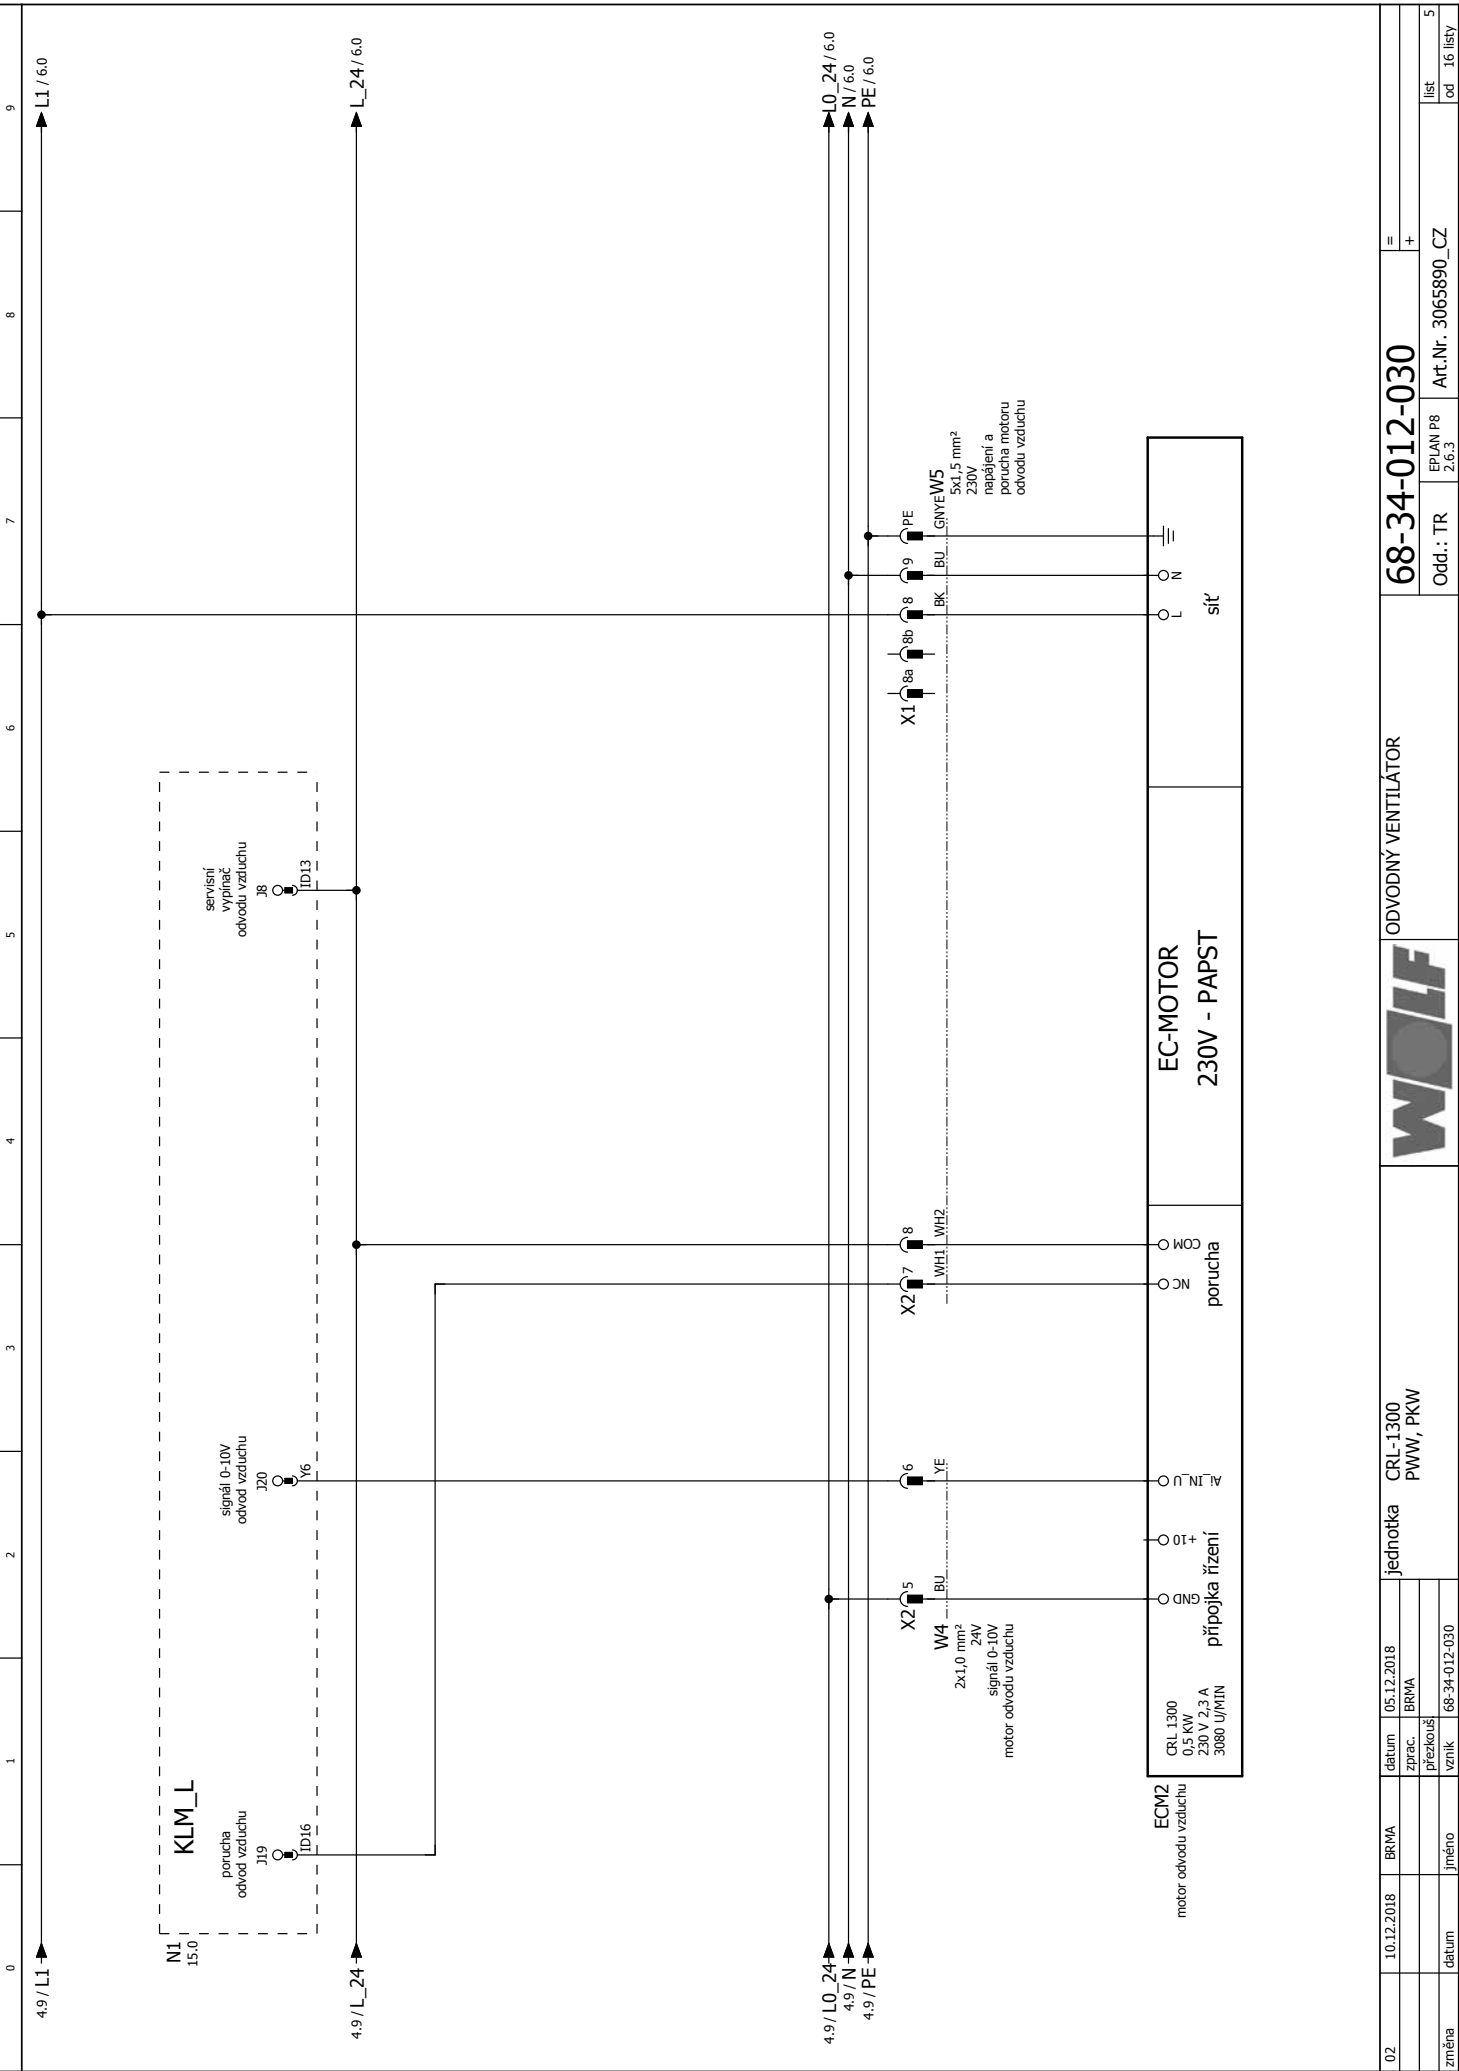

02	10.12.2018	BRWA	datum	05.12.2018	jednotka	CRL-1300 PWM, PKW	ODVODNÝ VENTILÁTOR	68-34-012-030	=
			zprac.	BRWA					+
			prezkoš						
změna	datum	jméno	vznik	68-34-012-030					
								Art.Nr. 3065890_CZ	
								EPJAN P8 2.6.3	
								Oddl.: TR	
									list od 16 listy



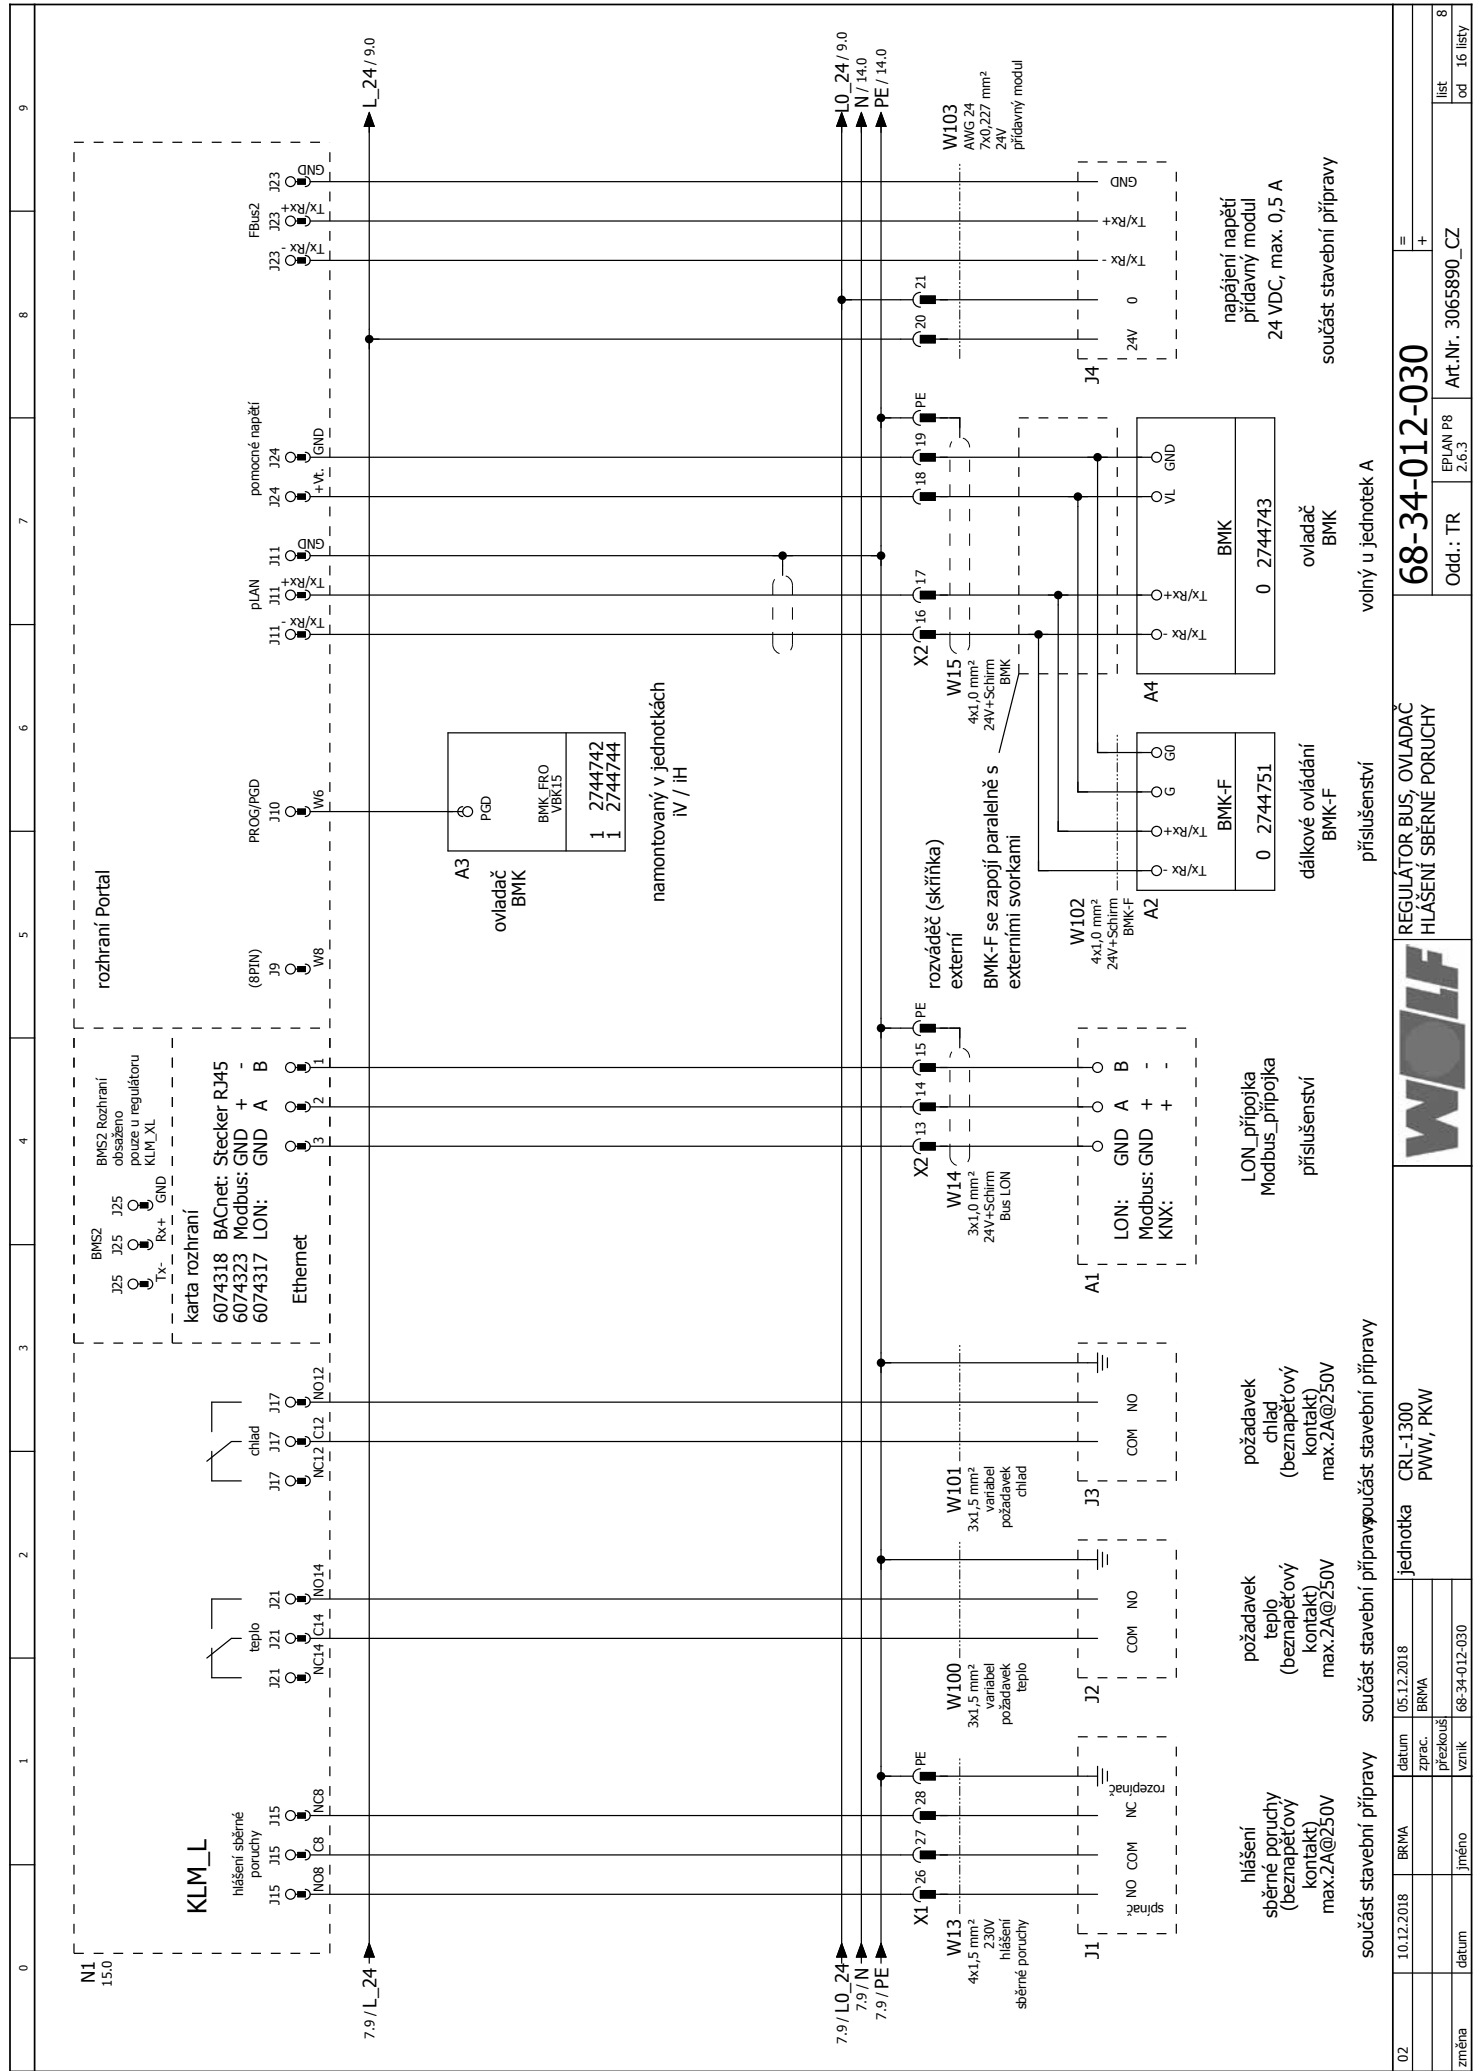



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu