zmenená schéma zapojenia pre

hlásič požiaru

Upozornenie:

Schéma platí len v spojení s: (jednotka/č. schémy)

alle CKL evo Schaltpläne ; alle CRL evo max Schaltpläne

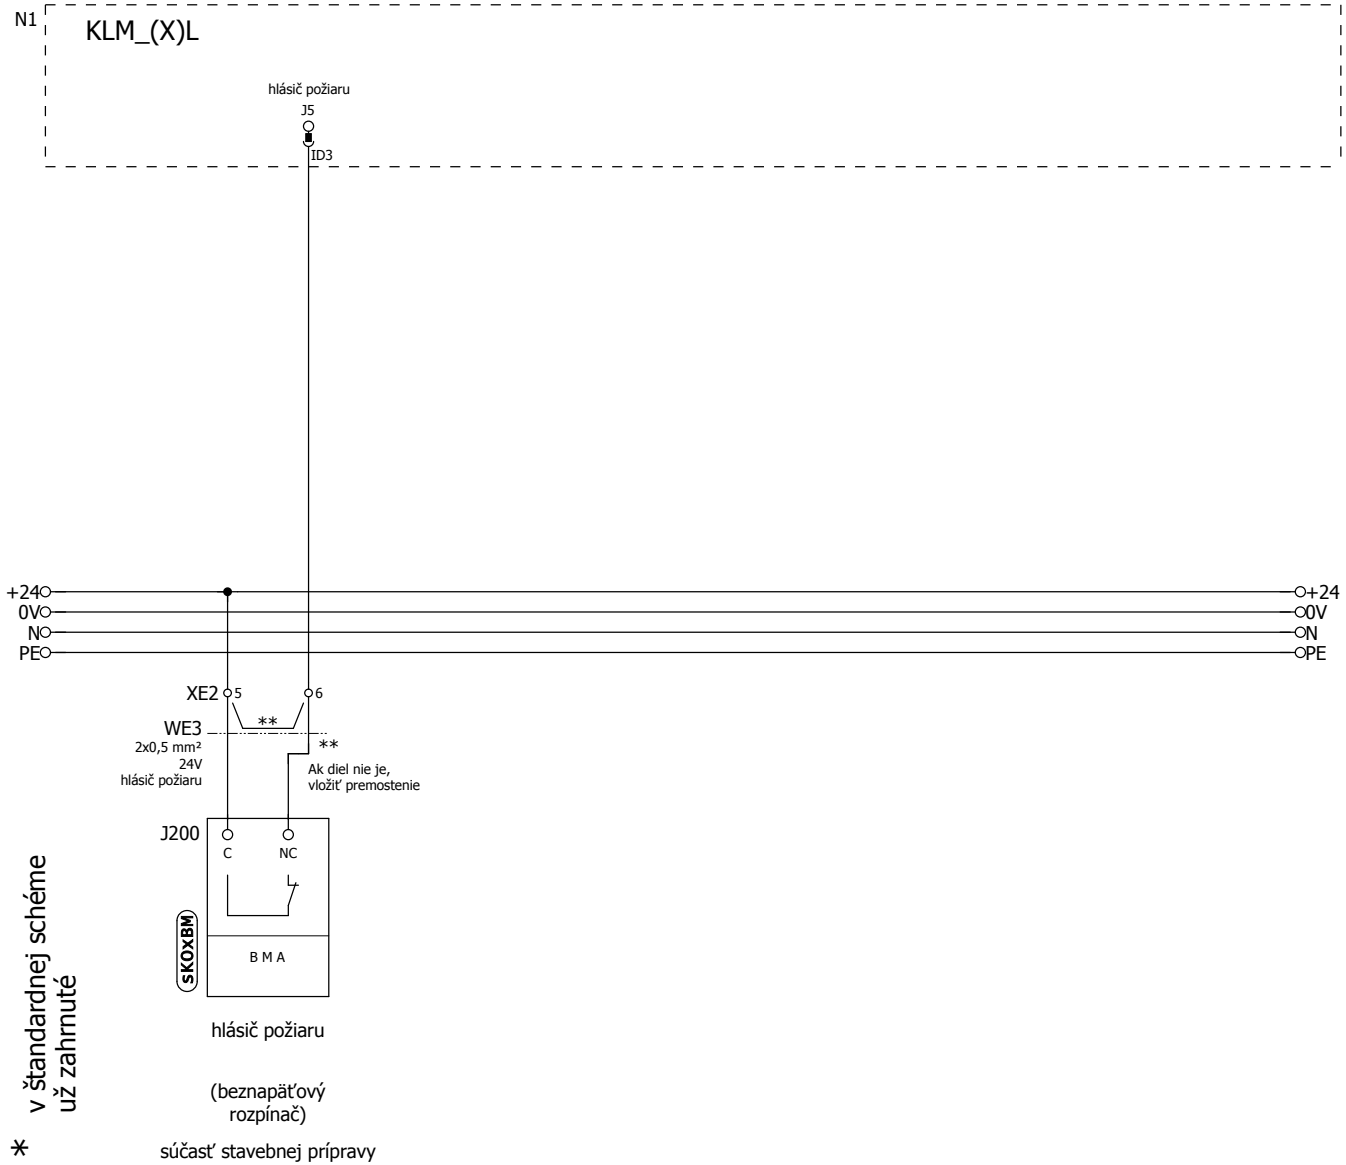

protokol uvedenia do prevádzky/zoznam parametrov (zmena štandardného protokolu)	
úroveň výrobcu	
digitálne vstupy	
hlásič požiaru	ID 3

01	04.04.2019	MAI	Dátum	06.03.2020	Jednotka	CKL x evo & CRL x evo max Brandmelder	prispôsobenie elektroinštalácie regulácie CKL x evo & CRL x evo max	68-34-012-050 = +
			Uprav.	MAI				
			preskúš.					ODD: TAK / EPLAN P8 2.8.3 / Art.Nr. 6661055_SK / List 1 / z 1 Listy
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	68-34-012-050				