



SK

Schéma zapojenia vetracej jednotky

CFL-15

Bez regulácie

(Preklad originálu)

Slovenský | Zmeny vyhradené!



WOLF GmbH

Industriestraße 1
 D-84048 Mainburg
 Tel. +49 (0)8751 74-0

Elektrická dokumentácia

jednotka	CFL15 bez regulácie
kód výkresu	62-34-015-006
Vytvoreno na	05.05.2021
Editoval	05.05.2021 z (skratka) FRJ počet stránok 9

02	05.05.2021	FRJ	dátum sprac.	05.05.2021	FRJ	jednotka	CFL15	titulný / krycí list	62-34-015-006	=
			presuš.				bez regulácie		ODD: TRG	+
změna	dátum	meno	původ	62-34-015-006	nahraděný		nahraděný		EPLAN P8 2.8.3	
									Art.Nr. 3065205_SK	
									list	1
									od	9 listy

farby kabeláže:


hlavný prúdový okruh	: čiermy
nulový vodič	: biedomodrý
ochranný vodič	: žltozelený
riadiaci okruh striedavého prúdu	: červený/červenobiely
riadiaci okruh jednosmerného prúdu	: tmavomodrý/tmavomodrý/biely
beznapäťový kontakt (cudzí napätie)	: oranžový

POZOR!


Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:


- Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
- U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).
- Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovité prúd.
- Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
- Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230V/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
- Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolíte podľa spôsobu uloženia.
- Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
- Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

02	05.05.2021	FRJ	dátum sprac. preskúš.	05.05.2021 FRJ	jednotka bez regulácie	CFL15	nahradený	nahradený	nahradený	62-34-015-006	62-34-015-006	EPAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065205_SK	list 2	od 9 listy
zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-015-006	nahradený	nahradený	nahradený	nahradený	nahradený	62-34-015-006	62-34-015-006	EPAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065205_SK	list 2	od 9 listy

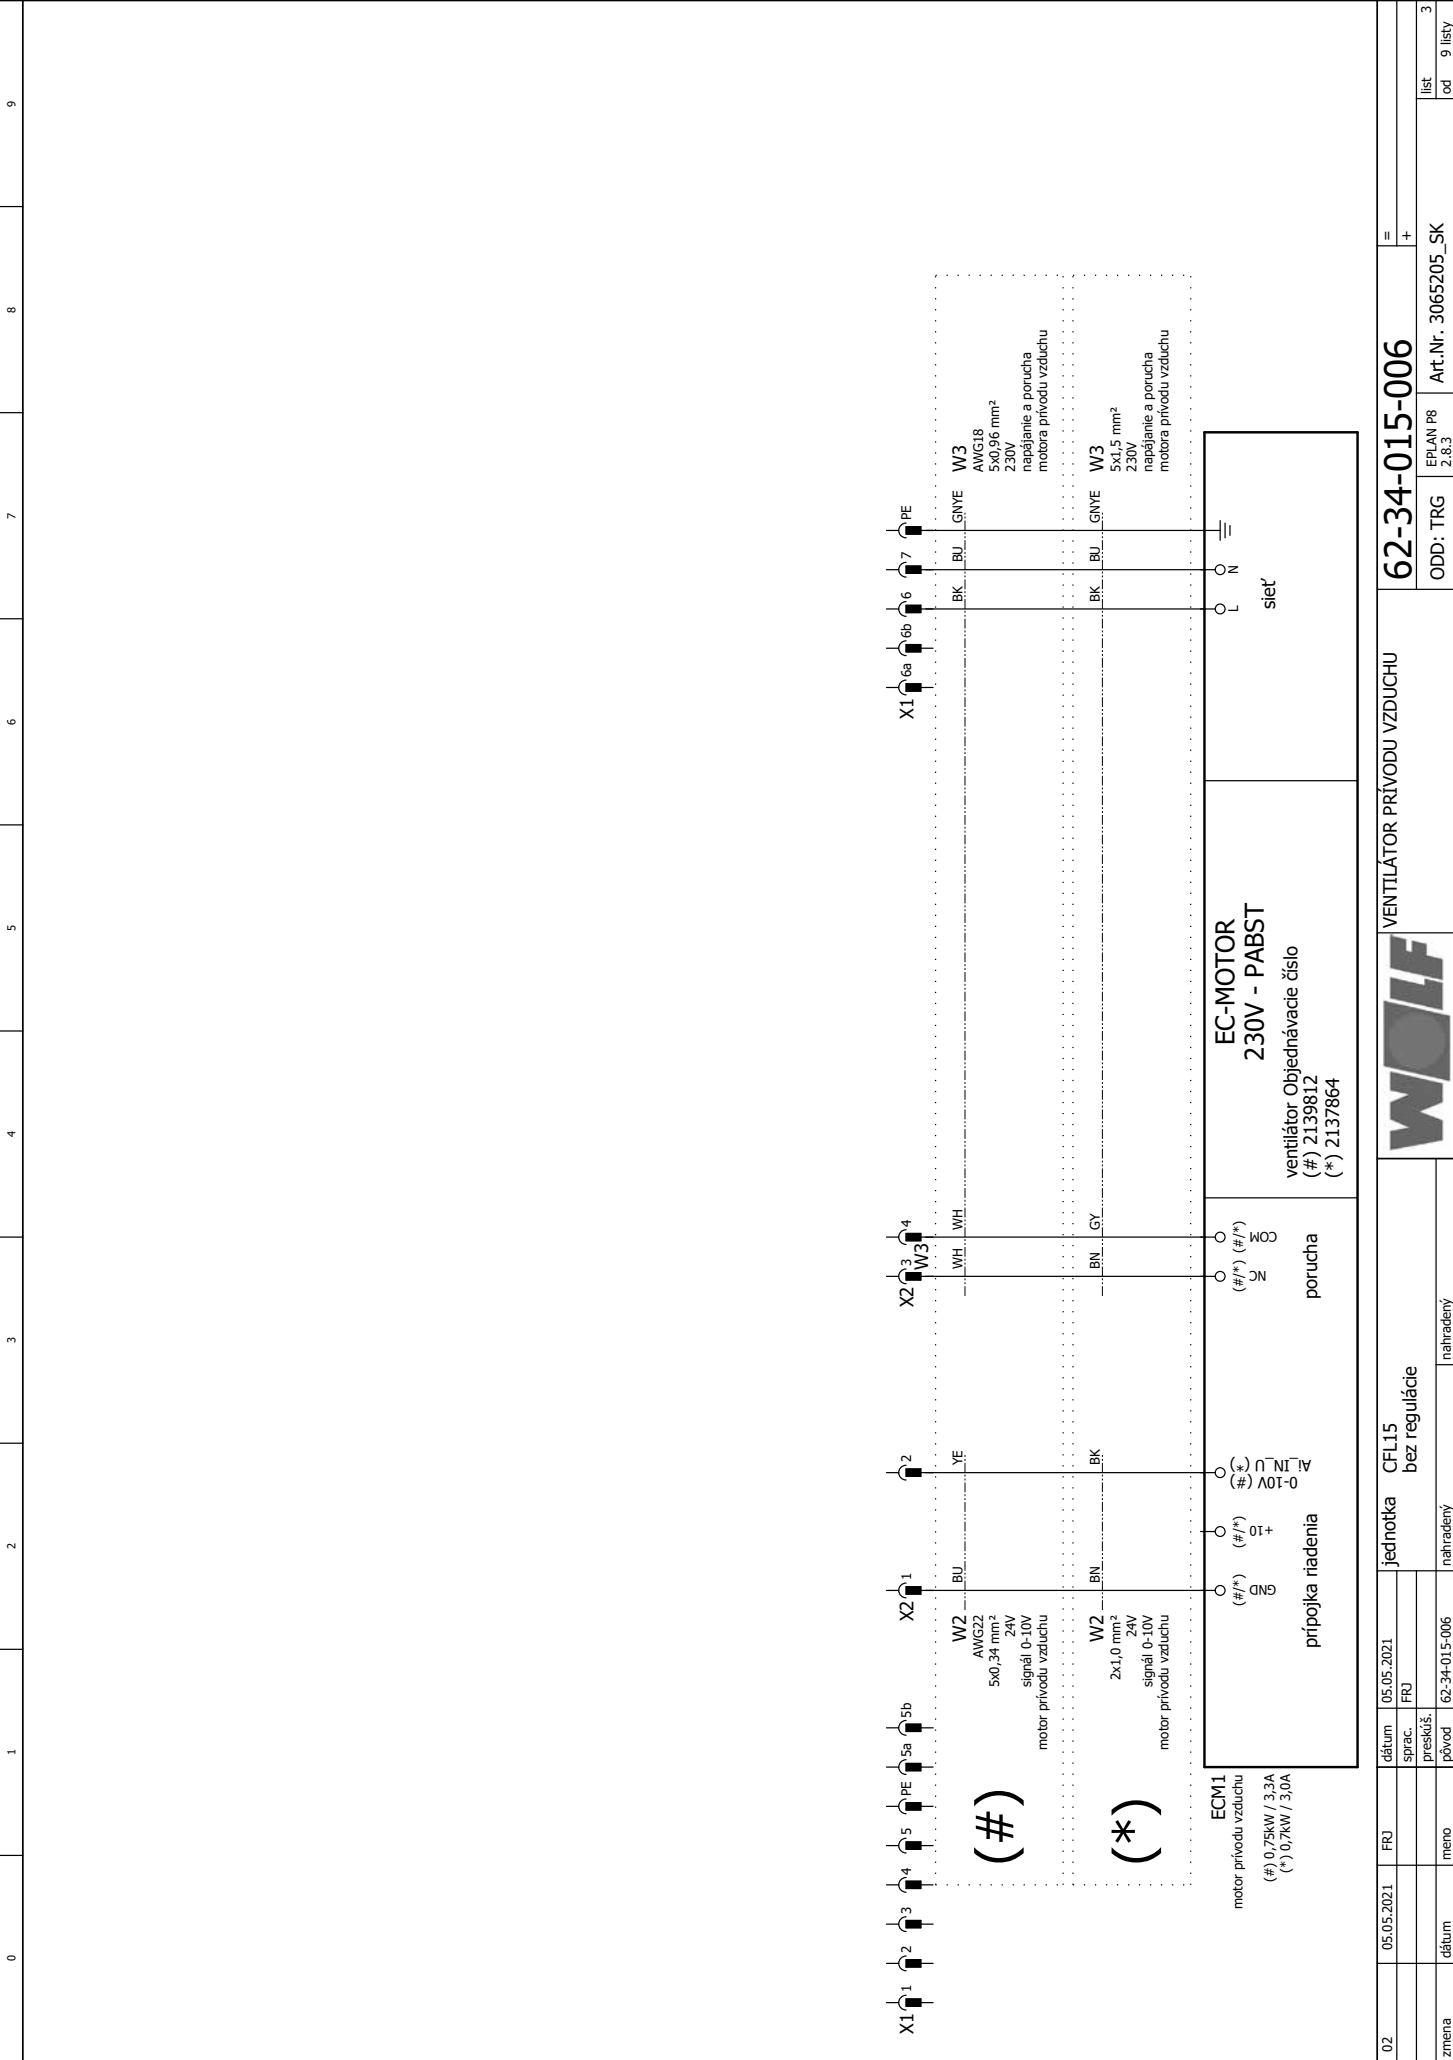

02	05.05.2021	FRJ	dátum sprac.	05.05.2021	FRJ	dátum prísuš.	05.05.2021	FRJ	dátum pôvod	62-34-015-006	nahradený	jednotka bez regulácie	CFL15	VENTILÁTOR PRÍVODU VZDUCHU	62-34-015-006	+	list 3
změna	dátum	meno	FRJ	05.05.2021	FRJ	05.05.2021	FRJ	05.05.2021	62-34-015-006	nahradený	bez regulácie	CFL15	VENTILÁTOR PRÍVODU VZDUCHU	62-34-015-006	+	list 3	
														ADD: TRG	EP-LAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065205_SK	od 9 listy




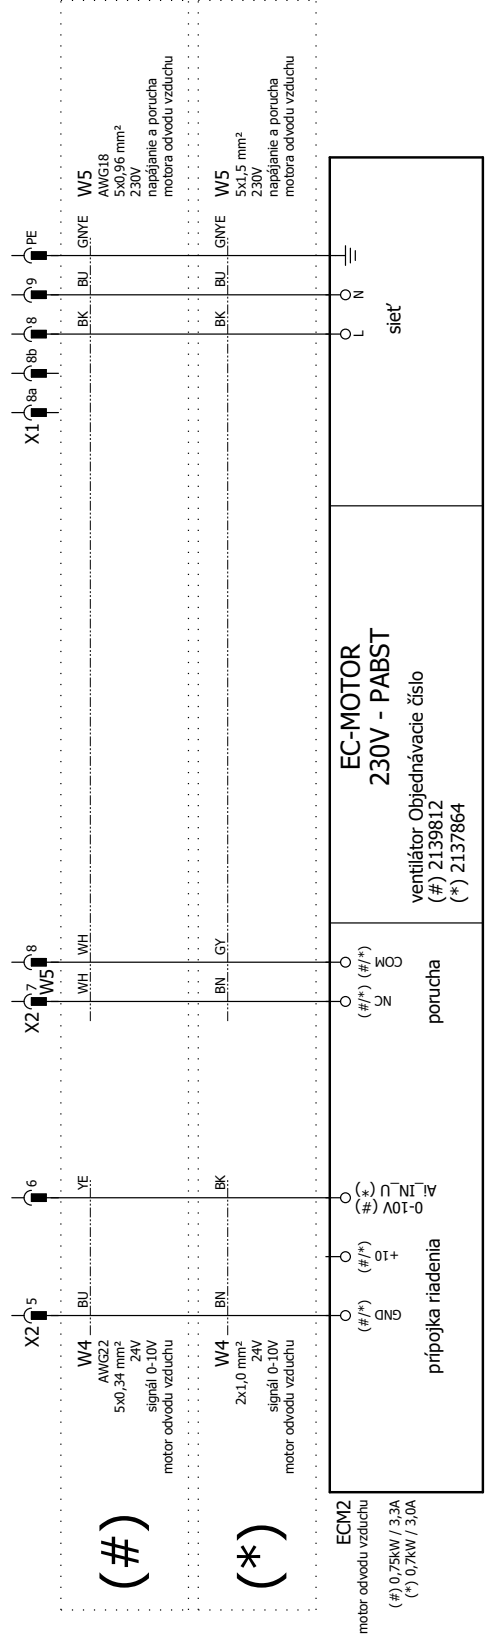

EC-MOTOR
230V - PABST
ventilátor Objednávacie číslo
(#) 2139812
(*) 2137864

02	05.05.2021	FRJ	05.05.2021	FRJ	jednotka bez regulácie	CFLL15	ODVODNÝ VENTILÁTOR	62-34-015-006	=
změna	datum	meno	datum	prac. sprac. / preskúš.	nahradený	nahradený		ODD: TRG	+
				pôvod	62-34-015-006			EPJAN P8 2.6.3	
								Art.Nr. 3065205_SK	
								list	4
								od	9 listy














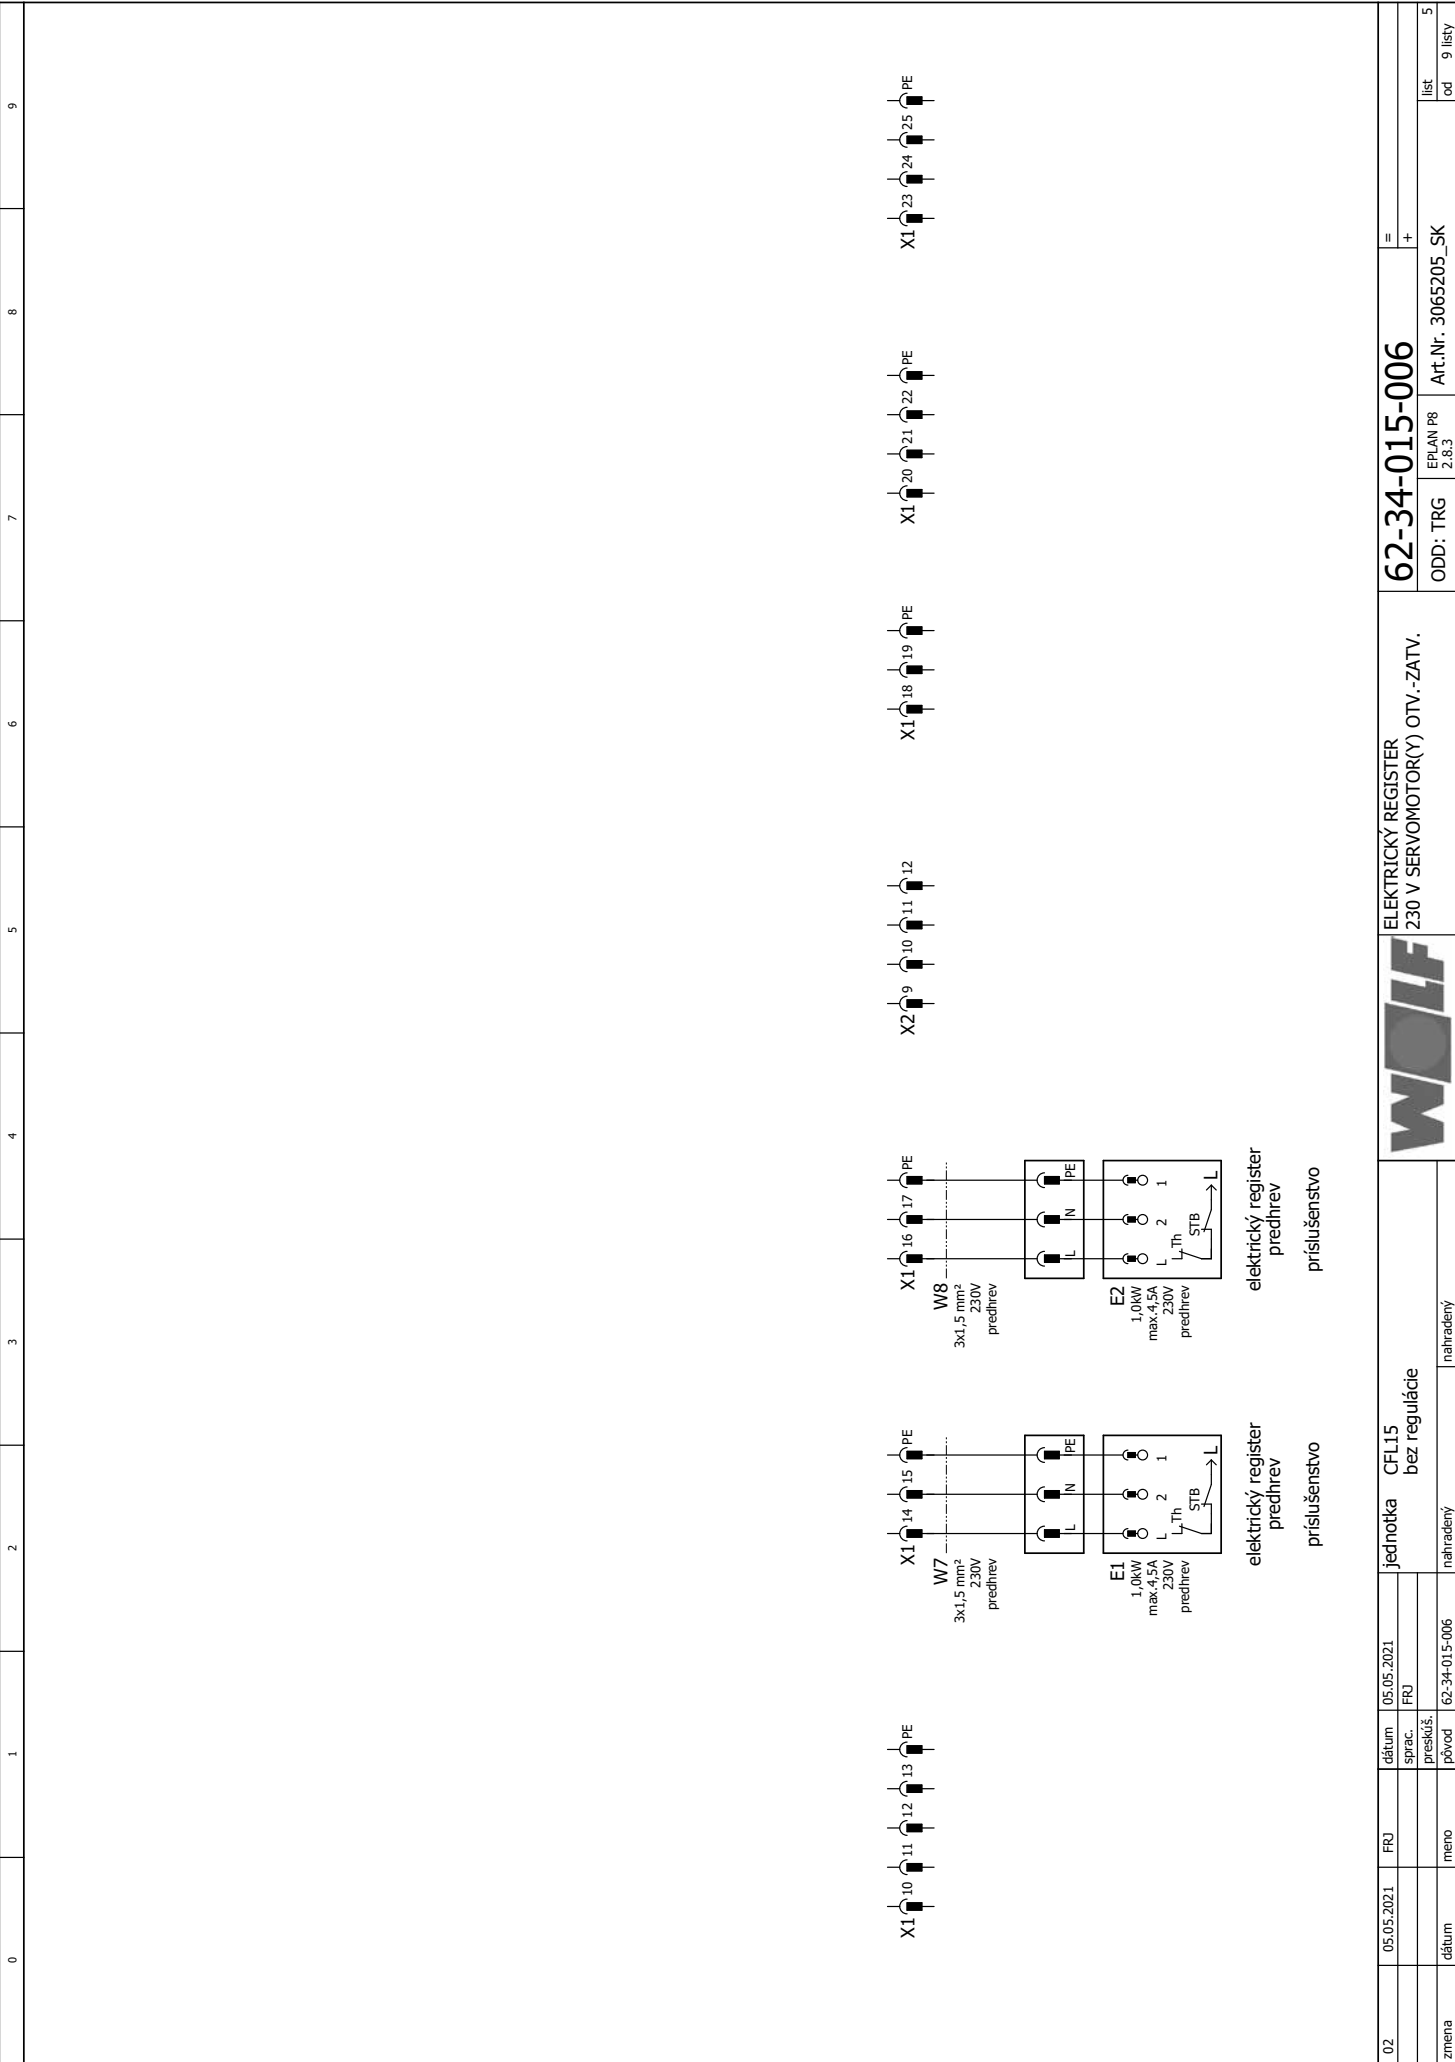


02	05.05.2021	FRJ	dátum sprac.	05.05.2021	FRJ	jednotka bez regulácie	CFL15	nahradený	nahradený	elektrický REGISTER 230 V SERVOMOTOR(Y) OTV.-ZATV.	62-34-015-006	Art.Nr. 3065205_SK	list 5
změna	dátum	meno	preruš.	pôvod	62-34-015-006	nahradený	nahradený	nahradený	nahradený	ODD: TRG EPLAN P8 2.8.3	+	=	od 9 listy



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
02	05.05.2021	FRJ	05.05.2021	FRJ	FRJ	jednotka CFL15 bez regulácie				SVORKY	62-34-015-006	=	+	
změna	datum	meno	datum	sprac.	preskúš.	nahradeny				nahradeny	ODD: TRG	EPLAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065205_SK	list 6
						nahradeny				nahradeny				od 9 listy

*
 Při dobývání dohřevacím registrem sa musí
 odpojiť interný snímač a pripojiť snímač prívodu
 vzduchu z modulu dohřeváča
 **
 Při dobývání externým vonkajším snímačem sa
 musí odpojiť interný snímač a pripojiť externý
 vonkajší snímač
 *
 Potřebný na speciálne funkcie ako nočné vetranie,
 predhřevací program atd.

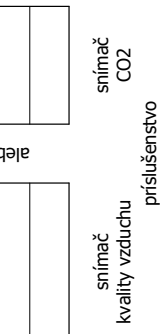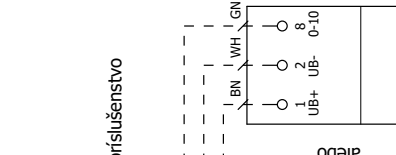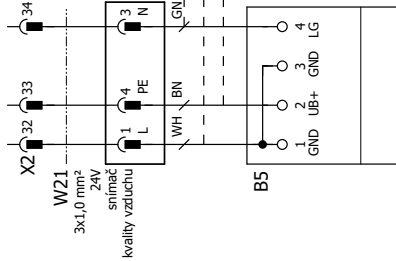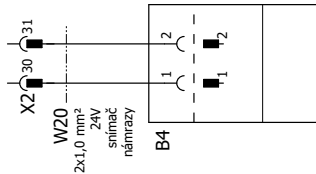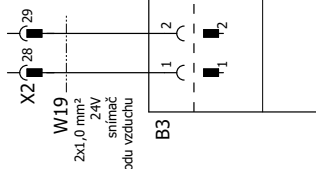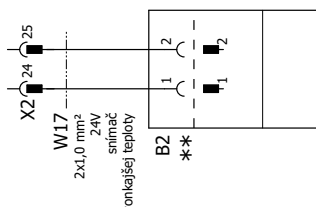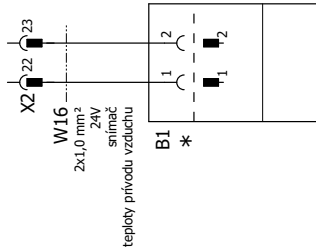

snímač
 kvality vzduchu
 alebo
 snímač
 kvality vzduchu
 príslušenstvo
 snímač
 CO2

min. obmedzovač
 namontovaný
 namontovaný
 namontovaný
 namontovaný

(namontovaný na strane
 odpadového vzduchu za systémom
 rekuperácie tepla)

namontovaný

namontovaný

namontovaný

SNÍMAČ TEPLoty
 KVALITY VZDUCHU
 CO2



jednotka
 CFL15
 bez regulácie

namontovaný

namontovaný

namontovaný

02	05.05.2021	FRJ	dátum sprac.	05.05.2021	FRJ	datum presuš.	05.05.2021	FRJ	datum pôvodu	62-34-015-006	nahradený
----	------------	-----	--------------	------------	-----	---------------	------------	-----	--------------	---------------	-----------

62-34-015-006
 ODD: TRG
 EPLAN P8
 2.8.3

snímač
 CO2

=
 +

list	7
od	9
od	9
list	7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>X2 47 48</p> <p>X2 49 50 51</p> <p>X2 52 53 54</p> <p>X2 55 56</p> <p>X2 57 58</p> <p>X2 59 60 61</p>										
02	05.05.2021	FRJ	dátum sprac. preskuš. pôvod	05.05.2021	FRJ	62-34-015-006	FRJ	62-34-015-006	FRJ	
zmena	dátum	meno	nahradený	nahradený	nahradený	CFE15 bez regulácie	POŽIAR SNÍMAČ TLAKU HYGROSTAT	WOLF	62-34-015-006	
									=	
									+	
									Art.Nr. 3065205_SK	
							ODD: TRG	EPLAN P8 2.8.3	list	9
							ODD: TRG	Art.Nr. 3065205_SK	od	9 listy



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu