



PL

Instrukcja eksploatacji dla wykwalifikowanego personelu

MODUŁ KOMUNIKACYJNY

WOLF Link home / WOLF Link pro

WRS

Polski | Zmiany zastrzeżone!

Spis treści

1	Informacje o tym dokumencie.....	03
1.1	Zakres obowiązywania dokumentu	03
1.2	Grupa docelowa	03
1.3	Dokumenty uzupełniające	03
1.4	Przechowywanie dokumentów	03
1.5	Symbole	03
1.6	Wskazówki ostrzegawcze	03
2	Bezpieczeństwo i przepisy	04
2.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	04
2.2	Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem	04
2.3	Środki bezpieczeństwa	04
2.4	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	05
2.5	Przekazanie użytkownikowi urządzenia	05
2.6	Deklaracja zgodności	05
3	Informacje ogólne.....	06
3.1	Opis urządzenia	06
3.2	System sterowania WOLF WRS-2	06
3.3	Zakres dostawy WOLF Link home	07
3.4	Zakres dostawy WOLF Link pro	07
3.5	Przegląd modułu interfejsu WOLF Link home / WOLF Link pro	08
3.6	Funkcje przycisku	08
3.7	Znaczenie diod LED	08
3.8	Dane techniczne	09
4	Montaż / przyłącze elektryczne	10
4.1	Wymagania dotyczące miejsca montażu	10
4.2	Montaż modułu WOLF Link home	10
4.3	Montaż WOLF Link pro	11
5	Wycofanie z eksploatacji/recykling i utylizacja	13
5.1	Wycofanie z eksploatacji	13
5.2	Recykling i utylizacja	13
6	Uruchomienie.....	14
6.1	Przyłączenie przez LAN	14
6.2	Przyłączenie przez WLAN	14
6.3	Alternatywne możliwości włączenia	14
6.4	Włączenie w Smarthome	14
6.5	Kody QR do pobrania aplikacji	14
7	Deklaracja zgodności UE.....	15

Informacje o tym dokumencie

1 Informacje o tym dokumencie

- ▶ Ten dokument należy przeczytać przed rozpoczęciem prac.
- ▶ Przestrzegać wytycznych w tym dokumencie.

Nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej ze strony firmy WOLF GmbH.

1.1 Zakres obowiązywania dokumentu

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi dotyczy modułów interfejsu WOLF Link home i WOLF Link pro nazywanych dalej łącznie Link.

1.2 Grupa docelowa

Ten dokument jest skierowany do instalatorów instalacji gazu i wody, ogrzewania i elektrotechniki.

Instalatorzy to wykwalifikowani i poinstruowani monterzy, elektrycy itd.

Użytkownicy to osoby, które zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia grzewczego przez wyspecjalizowaną osobę.

1.3 Dokumenty uzupełniające

Obowiązuje również dokumentacja wszystkich stosowanych modułów dodatkowych i wyposażenia dodatkowego.

1.4 Przechowywanie dokumentów



Dokumenty muszą być przechowywane we właściwym miejscu i zawsze być łatwo dostępne.

Użytkownik urządzenia odpowiada za przechowywanie wszystkich dokumentów.

Przekazanie następuje przez instalatora.

1.5 Symbole

W tym dokumencie zastosowano poniższe symbole:





Symbol	Znaczenie
▶	Oznacza krok działania
➡	Oznacza niezbędny warunek
✓	Oznacza wynik działania
	Oznacza ważne informacje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia
	Oznacza informację o dokumentach uzupełniających

¹ Tabela – przypisy

Tab. 1.1 Znaczenie symboli

1.6 Wskazówki ostrzegawcze

Wskazówki ostrzegawcze w tekście ostrzegają (przed rozpoczęciem zalecanego działania) przed możliwymi niebezpieczeństwami. Wskazówki ostrzegawcze zawierają informacje o możliwym stopniu zagrożenia w postaci piktogramu i hasła ostrzegawczego.

Symbol	Słowo ostrzegające	Objaśnienie
	NIEBEZPIECZEŃSTWO	Oznacza, że wystąpią poważne, a nawet zagrażające życiu obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE	Oznacza, że mogą wystąpić poważne, a nawet zagrażające życiu obrażenia ciała.
	PRZESTROGA	Oznacza, że mogą wystąpić lekkie bądź średnie obrażenia ciała.
	WSKAZÓWKA	Oznacza, że mogą wystąpić szkody rzeczowe.

Tab. 1.2 Wskazówki ostrzegawcze

2 Bezpieczeństwo i przepisy

Użytkownik ma obowiązek zastosować się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Moduł interfejsu Link jest przeznaczony wyłącznie do pracy z urządzeniami WOLF.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie treści wszystkich powiązanych dokumentów.

2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Wszelkie zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione. Zastosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub dokonanie w nim zmian, także w trakcie montażu i instalowania, powoduje utratę gwarancji. Ryzyko związane z takim postępowaniem ponosi wyłącznie użytkownik urządzenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub uzyskały wskazówki dotyczące obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2.3 Środki bezpieczeństwa

Nie usuwać, pomijać ani w żaden inny sposób nie wyłączać elementów zabezpieczających i kontrolnych. Urządzenie grzewcze użytkować tylko, jeśli jest sprawne technicznie. Usterki i uszkodzenia, które pogarszają lub mogą pogorszyć bezpieczeństwo, należy usuwać niezwłocznie w sposób profesjonalny. Montaż oraz uruchomienie modułu interfejsu Link muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

- ▶ Uszkodzone części urządzenia grzewczego wymieniać tylko na oryginalne części zamienne firmy WOLF.
- ▶ Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej odłączyć od napięcia urządzenie i wszystkie podłączone urządzenia.
- ▶ Pamiętaj, że nawet mimo wyłączenia przełącznika sieciowego urządzenia elementy elektryczne mogą nadal być pod napięciem.
- ▶ Uszkodzone lub nieprawidłowo działające elementy należy wymieniać wyłącznie na oryginalne części zamienne firmy WOLF.
- ▶ Nie wolno usuwać, mostkować ani wyłączać żadnych urządzeń zabezpieczających oraz nadzorujących.
- ▶ Z urządzenia można korzystać tylko w przypadku stwierdzenia jego nienagannego stanu technicznego.
- ▶ Należy bezzwłocznie usunąć wszelkie usterki lub uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
- ▶ W przypadku ustawienia temperatury wody użytkowej powyżej 60°C konieczne jest zainstalowanie mieszacza termostatycznego.
- ▶ Przewody zasilania 230 V oraz przewody magistrali eBUS należy umieścić niezależnie i w

Bezpieczeństwo i przepisy

odpowiedniej odległości od siebie.

2.4 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne!

Porażenie prądem może skutkować śmiercią.

- ▶ Wykonanie prac elektrycznych zlecać wykwalifikowanemu instalatorowi.



OSTRZEŻENIE

Gorąca woda!

Oparzenia dłoni gorącą wodą.

- ▶ Przed rozpoczęciem pracy przy częściach z gromadzącą się wodą schłodzić urządzenie grzewcze do temperatury poniżej 40°C.
- ▶ Nosić rękawice ochronne.



OSTRZEŻENIE

Wysokie temperatury!

Oparzenia dłoni z powodu gorących części.

- ▶ Przed pracami przy otwartym urządzeniu grzewczym: schłodzić urządzenie grzewcze do temperatury poniżej 40°C.
- ▶ Nosić rękawice ochronne.



OSTRZEŻENIE

Nadciśnienie po stronie wody!

Obrażenia ciała z powodu wysokiego nadciśnienia w urządzeniu grzewczym, naczyniach przeponowych, elementach pomiarowych i czujnikach.

- ▶ Zamknąć wszystkie zawory.
- ▶ W razie potrzeby opróżnić urządzenie grzewcze.
- ▶ Nosić rękawice ochronne.

2.5 Przekazanie użytkownikowi urządzenia

- ▶ Niniejszą instrukcję oraz dokumenty uzupełniające należy przekazać użytkownikowi urządzenia.
- ▶ Poinstruować użytkownika urządzenia na temat obsługi instalacji grzewczej.
- ▶ Poinformować użytkownika urządzenia o poniższych zasadach:
 - Przeprowadzanie corocznych przeglądów i konserwacji powierzać wyłącznie fachowcowi.
 - Polecieć zawarcie umowy o przeglądach i konserwacji z serwisantem.
 - Przeprowadzanie prac z zakresu utrzymania ruchu powierzać wyłącznie fachowcowi.
 - Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy WOLF.
 - Nie wprowadzać zmian technicznych urządzeń grzewczych lub części związanych z techniką regulacji.
 - Niniejszą instrukcję oraz uzupełniające dokumenty trzymać uporządkowane we właściwym miejscu dostępnym w dowolnym momencie.

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie przed emisjami i rozporządzeniem w sprawie oszczędnego gospodarowania energią użytkownik urządzenia jest zobowiązany do zagwarantowania bezpiecznej, przyjaznej środowisku oraz ekonomicznej eksploatacji instalacji grzewczej.

- ▶ Poinformować o tym użytkownika urządzenia.
- ▶ Poinformować użytkownika urządzenia o istnieniu instrukcji obsługi.

2.6 Deklaracja zgodności

Produkt ten jest zgodny z dyrektywami europejskimi i wymaganiami krajowymi.

Informacje ogólne

3 Informacje ogólne

3.1 Opis urządzenia

Moduły interfejsu Link home i Link pro umożliwiają zdalny dostęp do urządzeń sterowania WOLF w celu wizualizacji stanów lub wartości pomiarowych oraz zmiany parametrów, za pośrednictwem zabezpieczonego łącza internetowego. Moduł WOLF Link home jest przeznaczony do montażu w urządzeniu, moduł WOLF Link pro jest montowany na ścianie.

Oba moduły interfejsu można podłączyć do dostępnej sieci za pomocą kabla sieciowego (LAN) lub bezprzewodowo (WLAN).

Obsługa odbywa się za pomocą aplikacji WOLF Smartset (na urządzenia z systemem iOS i Android), niezależnie od platformy za pośrednictwem portalu WOLF (konieczny dostęp do Internetu) albo na komputerze z systemem operacyjnym Windows za pomocą aplikacji „WOLF Smartset”.




WSKAZÓWKA

Dostęp wielokrotny

Maksymalnie jeden użytkownik może uzyskać dostęp do systemu w danym momencie.

3.2 System sterowania WOLF WRS-2

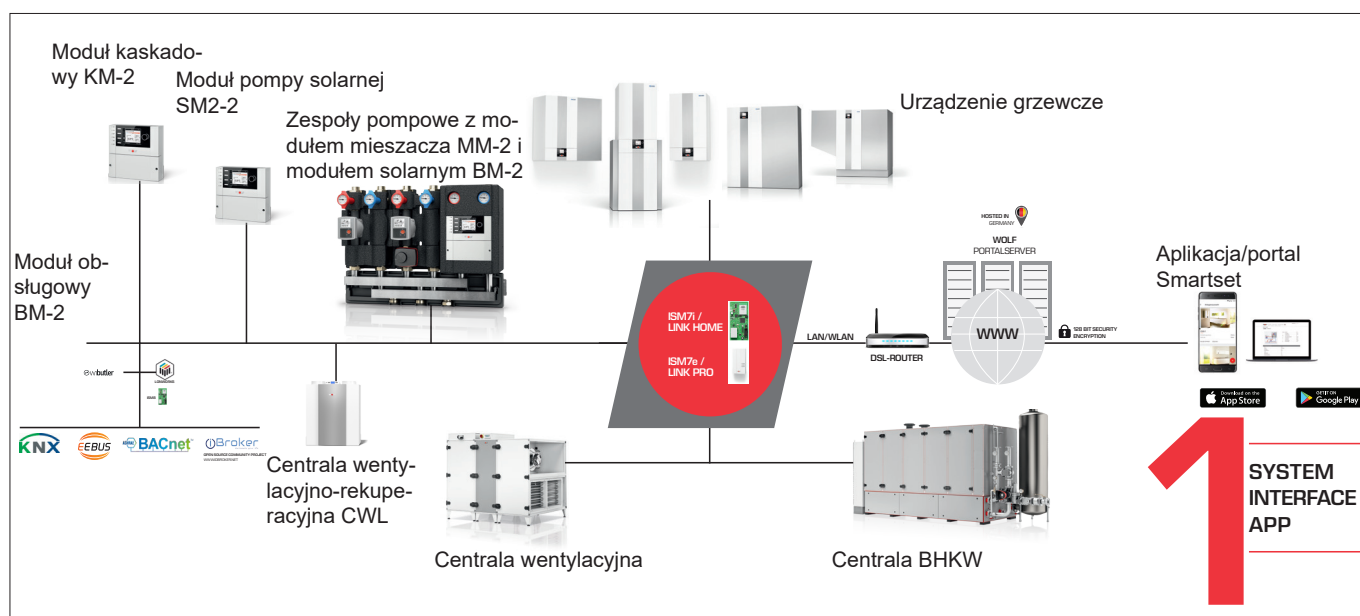

Rys. 3.1 System sterowania WOLF WRS-2

Informacje ogólne

	WOLF Link home	WOLF Link pro
Gazowy kocioł kondensacyjny CGB-2, CGW-2, CGS-2	●	●
Olejowy kocioł kondensacyjny TOB, COB-2	●	●
Gazowy kocioł kondensacyjny MGK-2	●	●
Powietrzno-wodna pompa ciepła typu Split BWL-1S, CHA	●	●
Olejowy kocioł kondensacyjny COB		●
Gazowy kocioł kondensacyjny MGK		●
Gazowe kotły kondensacyjne CGB, CGW, CGS, FGB		●
Gazowe urządzenia grzewcze CGG-2, CGU-2, CGG-3		●
Układy sterowania kotłem R2, R3, R21		●
Pompy ciepła typu Monoblock BWW-1, BWL-1, BWS-1		●
Moduł mieszacza MM, MM-2	○	●
Moduł kaskadowy KM, KM-2	○	●
Moduły solarne SM1, SM1-2, SM-2, SM2-2	○	●
System komfortowej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych CWL Excellent	○	●
Klimatyzatory KG Top, CKL Pool*		●
Centrale wentylacyjne CKL, CFL, CRL*		●
Elektrociepłownie blokowe		●

○ Możliwe w połączeniu z urządzeniem grzewczym kompatybilnym z WOLF Link home, pełen zakres funkcji tylko w wypadku urządzeń posiadających aktualny standard oprogramowania.

* Wymagany interfejs Modbus w urządzeniu, nie można przedstawić tu specjalnych wersji oprogramowania.

Tab. 3.1 System sterowania WOLF WRS-2

3.3 Zakres dostawy WOLF Link home

Sprawdź zakres dostawy na podstawie poniższej listy:

- Moduł interfejsu WOLF Link home
- Instrukcja montażu i obsługi
- Kabel połączeniowy
- Kabel sieciowy
- 3 szt. klejonych mocowań przewodów
- Dodatkowa naklejka do naklejenia na obudowę


3.4 Zakres dostawy WOLF Link pro

Sprawdź zakres dostawy na podstawie poniższej listy:

- Moduł interfejsu WOLF Link pro
- Instrukcja montażu i obsługi
- Kabel sieciowy
- Zasilacz sieciowy USB i kabel do zasilania elektrycznego
- Kabel przyłączeniowy magistrali eBus
- 3 przepusty kablowe
- Dodatkowa naklejka

Informacje ogólne

3.5 Przegląd modułu interfejsu WOLF Link home / WOLF Link pro

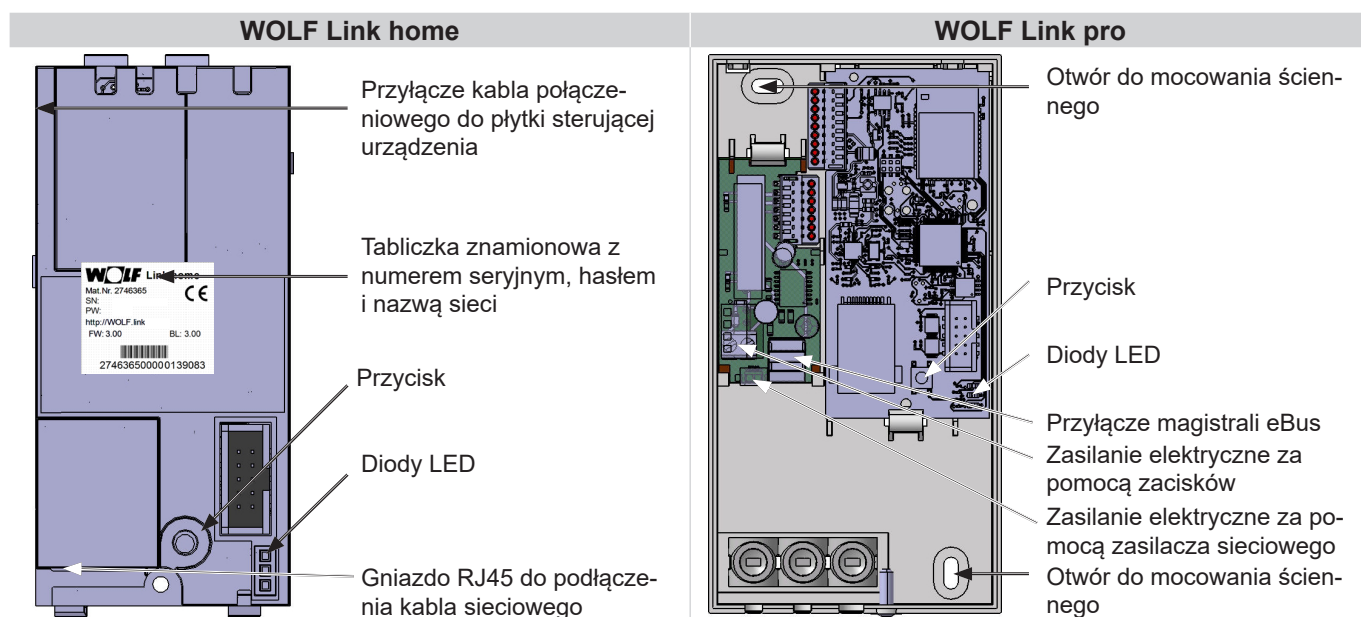

Rys. 3.2 Przegląd modułu interfejsu WOLF Link home / WOLF Link pro

3.6 Funkcje przycisku

Kiedy przycisk jest naciśnięty, diody LED zaczynają się świecić. W zależności od wybranej funkcji puść przycisk, gdy zaświeci się odpowiednia dioda LED.

Funkcja	Czas przytrzymania przycisku	Wskaźnik LED
Uruchamianie punktu dostępu (AP)	krótko < 1 s	brak
Uruchamianie WPS	≥ 3 s i < 5 s	Świeci się zielona i żółta dioda LED
Ustawienie fabryczne - przywrócić	> 10 s	wszystkie diody LED

Tab. 3.2 Funkcje przycisku

Pozostałe funkcje przycisku są opisane w często zadawanych pytaniach.

3.7 Znaczenie diod LED

Interfejs	LED	Sterowanie	Znaczenie
Portal	Zielona	Nie świeci	Brak połączenia z portalem WOLF
		Świeci	Nawiązano połączenie z portalem WOLF
		Miga	Trwa nawiązywanie połączenia
Magistrala eBus / Modbus	Żółta	Nie świeci	Brak połączenia z magistralą eBus i Modbus
		Świeci	Dostępne połączenie z magistralą eBus lub Modbus i aktywny układ monitorowania systemu
		Miga	Aktywny układ pomiarowy systemu
WLAN	Czerwona	Nie świeci	Sieć WLAN nieaktywna
		Świeci	Nawiązano połączenie z ustawioną siecią WLAN
		Miga	Trwa nawiązywanie połączenia
		Długo świeci, krótko gaśnie	Punkt dostępu (AP) aktywny
		Szybko miga	WPS aktywny

Tab. 3.3 Znaczenie diod LED

Informacje ogólne

3.8 Dane techniczne

Nazwa	
Zasilanie elektryczne	WOLF Link home: 24 V DC przez płytkę sterującą WOLF Link pro: 5 V DC przez gniazdo micro USB i dołączony zasilacz sieciowy albo 24 V DC przez „zaciski zasilania elektrycznego”
Standard WLAN	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, kanał od 1 do 13
LAN	RJ45, 10/100 Mbit
Wymiary WOLF Link home (szer. × wys. × gł.) w mm	47 × 100 × 18
Wymiary WOLF Link pro (szer. × wys. × gł.) w mm	83 × 160 × 31
Temperatura robocza	WOLF Link home: 0...60°C / 20-90% wzgl. wilg., bez kondensacji WOLF Link pro: 0...35°C / 20-90% wzgl. wilg., bez kondensacji
Warunki przechowywania	30...70°C / 0...95% wzgl. wilg., bez kondensacji
Stopień ochrony WOLF Link pro	IP30
Adres MAC LAN	odpowiada numerowi seryjnemu (SN)

Tab. 3.4 Dane techniczne

Montaż / przyłącze elektryczne

4 Montaż / przyłącze elektryczne

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia w przypadku nieprawidłowego wykonania instalacji!

Nieprawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej może prowadzić do zagrożenia życia.

- ▶ Instalacja elektryczna musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora.
- ▶ Wszystkie prace należy wykonywać, przestrzegając odpowiednich przepisów i dyrektyw.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia przez porażenie elektryczne!

Zaciski przyłączeniowe pozostają pod napięciem nawet po wyłączeniu zasilania sieciowego.



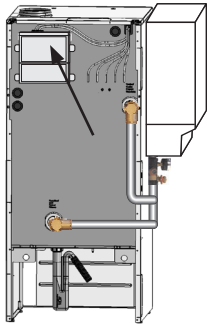
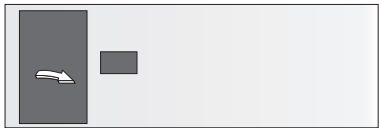


- ▶ Odłącz zasilanie elektryczne urządzeń.
- ▶ Zabezpiecz urządzenie przed niezamierzonym włączeniem napięcia zasilającego.

4.1 Wymagania dotyczące miejsca montażu







Moduł interfejsu Link home może być zamontowany wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach montażowych.

Moduł interfejsu WOLF Link pro może być obsługiwany wyłącznie w budynkach i poza pomieszczeniami wilgotnymi.


4.2 Montaż modułu WOLF Link home

CGB-2 / CHA / CGW-2 / CGS-2 i BWL-1S	MGK-2	TOB / COB-2
<ul style="list-style-type: none">▶ Wyłącz urządzenie oraz współpracujące z nim podzespoły.▶ Odłącz zasilanie (bezpiecznik lub wyłącznik awaryjny).		
<ul style="list-style-type: none">▶ Otwórz dolną część przedniej obudowy. 	<p>Tylko w wersji LAN! Wskazówki montażowe dla wersji WLAN na stronie: www.wolf-smartset.com/faq</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aby otworzyć elektryczną skrzynkę przyłączeniową, odblokuj i zdejmij pokrywę. 	
<ul style="list-style-type: none">▶ Otwórz pokrywę gniazda montażowego z tyłu panelu sterowania. 	<ul style="list-style-type: none">▶ Otwieranie pokrywy sterowania. 	<ul style="list-style-type: none">▶ Otwieranie pokrywy elektrycznej skrzynki przyłączeniowej. 
<ul style="list-style-type: none">▶ Podłącz znajdujący się w gnieździe montażowym kabel połączeniowy do modułu WOLF Link home.	<ul style="list-style-type: none">▶ Dostarczony kabel połączeniowy podłącz do płytki sterującej i modułu WOLF Link home.	

Montaż / przyłącze elektryczne

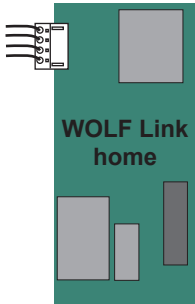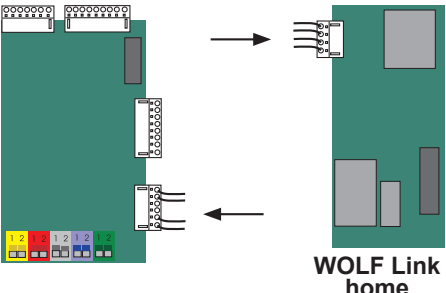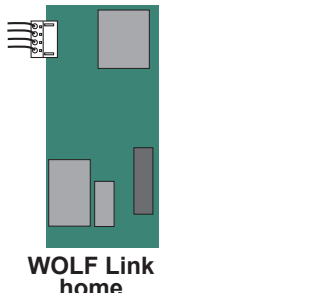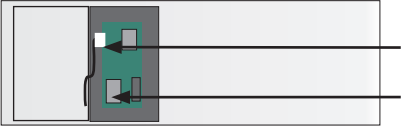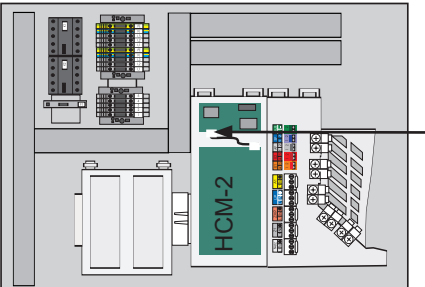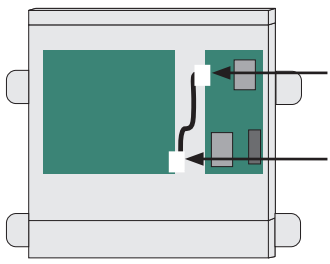CGB-2 / CHA / CGW-2 / CGS-2 i BWL-1S	MGK-2	TOB / COB-2
		
<p>▶ Zamocuj moduł WOLF Link home w odpowiednim gnieździe.</p> 	<p>▶ Zamocuj moduł WOLF Link home w odpowiednim gnieździe.</p> 	<p>▶ Zamocuj moduł WOLF Link home w odpowiednim gnieździe.</p> 
<p>▶ W przypadku połączenia sieciowego za pomocą kabla sieciowego (LAN) podłącz go do gniazda RJ45 modułu WOLF Link home.</p> <p>▶ Włącz urządzenie oraz współpracujące z nim podzespoły.</p> <p>▶ Teraz można uruchomić moduł WOLF Link home (patrz rozdział Uruchamianie z tylnej strony).</p> <p>▶ Na koniec załóż pokrywę w odwrotnej kolejności.</p> <p>▶ Na koniec załóż pokrywę w odwrotnej kolejności.</p> <p>▶ Umieść dodatkową naklejkę na obudowie urządzenia grzewczego, aby dane techniczne były dostępne bez otwierania urządzenia.</p>		

4.3 Montaż WOLF Link pro



Do użytkowania stacjonarnego zamocuj moduł interfejsu WOLF Link pro na ścianie przy pomocy dwóch kołków rozporowych M6 /S6 i np. dwóch blachowkrętów 2,9 x 32 /38 mm, przeprowadzając je przez przewidziane do tego oczka (numeracja 3.5).

W przypadku podłączenia modułu WOLF Link pro do sieci domowej za pośrednictwem sieci WLAN umieść moduł WOLF Link pro w miejscu o dobrym odbiorze sygnału WLAN i nie umieszczaj na przedstawionym obszarze żadnych metalowych przedmiotów (np. przewodów czy kabli).



- ▶ Wyłącz urządzenie oraz współpracujące z nim podzespoły.
- ▶ Odłącz zasilanie (bezpiecznik lub wyłącznik awaryjny).
- ▶ Otwórz moduł WOLF Link pro, wykręcając śrubę i podnosząc w tym miejscu pokrywę.
- ▶ Ostrożnie przygotuj odpowiednim narzędziem (np. spiczastymi kleszczami) potrzebne przepusty kablowe.

⚠ WSKAZÓWKA

Ponieważ zasilacz USB służy także jako separator, musi on być łatwo dostępny i łatwy do wyjęcia.

Montaż / przyłącze elektryczne

Modbus GND
 Modbus B
 Modbus A
 +24 V DC

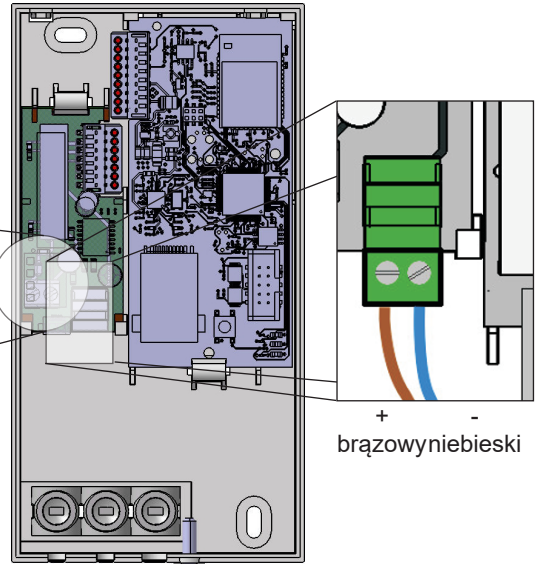

+ -
 brązowy niebieski

+24 V DC A B GND

LAN (opcja)


eBus (WRS) (opcja)

USB (zasilanie elektryczne)

Przyłącze modułu
 klimatyzacyjno-
 wentylacyjnego KLM-L

A B GND

GND A B

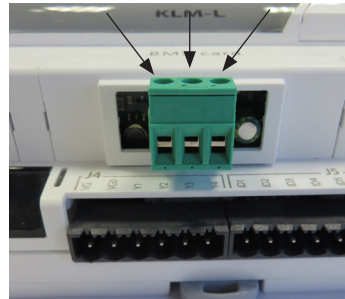

Przyłącze modułu
 klimatyzacyjno-
 wentylacyjnego KLM-XL

+ - GND
 (A) (B)



Przyłącze systemu
 zasilania WOLF

A B COM



Wycofanie z eksploatacji/recykling i utylizacja

5 Wycofanie z eksploatacji/recykling i utylizacja

5.1 Wycofanie z eksploatacji

- ▶ Wycofanie modułu interfejsu z eksploatacji należy wykonać w sposób odwrotny do opisanego sposobu montażu.
- ▶ Przeprowadź utylizację modułu interfejsu zgodnie z odpowiednimi przepisami.

5.2 Recykling i utylizacja



Nigdy nie wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego!

- ▶ Następujące komponenty należy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów celem utylizacji i ponownego ich wykorzystania w sposób nieszkodliwy dla środowiska:
 - Stare urządzenie
 - Elementy eksploatacyjne
 - Uszkodzone części
 - Elektroodpady
 - Niebezpieczne dla środowiska naturalnego ciecze i olejeOchrona środowiska oznacza tutaj podział odpadów według grup materiałów w celu możliwie maksymalnego odzysku materiałów podstawowych przy możliwie minimalnym zanieczyszczeniu środowiska.
- ▶ Kartonowe opakowania, tworzywa sztuczne przystosowane do recyklingu oraz materiały wypełniające z tworzywa sztucznego należy utylizować z zastosowaniem odpowiednich systemów recyklingu lub przekazać do punktu skupu surowców wtórnych.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych lub lokalnych.

Uruchomienie

6 Uruchomienie

6.1 Przyłączenie przez LAN

Filmy dotyczące uruchomienia znajdują się pod linkiem



https://www.wolf-smartset.com/lan_de

1. Montaż WOLF Link (patrz „4.2 Montage WOLF Link home“ auf Seite 10)
2. Połączyć moduł WOLF Link i urządzenie WOLF przy pomocy kabla przyłączeniowego magistrali eBus
3. Połączyć moduł WOLF Link i ruter przy pomocy kabla sieciowego
4. Doprowadzić zasilanie do modułu WOLF Link (włącznik zasilania / zasilanie zewnętrzne)
5. Po ok. 1 minucie żółta dioda LED świeci światłem ciągłym i można nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci domowej
6. Pobrać aplikację Smartset (kod QR patrz poniżej)
7. Otworzyć aplikację Smartset
8. Na ekranie startowym otworzyć menu na górze po lewej stronie
9. Włączyć asystenta uruchamiania i postępować zgodnie ze wskazówkami (UWAGA: Smartfon musi być w tej samej sieci co moduł WOLF Link. Jeżeli jesteś już zalogowany poprzez konto użytkownika, musisz się wylogować przez „Ustawienia profilu” by móc korzystać z asystenta uruchamiania.

6.2 Przyłączenie przez WLAN

Filmy dotyczące uruchomienia znajdują się pod linkiem



https://www.wolf-smartset.com/wlan_de

1. Montaż WOLF Link (patrz „4.2 Montage WOLF Link home“ auf Seite 10)
2. Połączyć moduł WOLF Link i urządzenie WOLF przy pomocy kabla przyłączeniowego magistrali eBus
3. UWAGA! Odłączyć ewentualny kabel sieciowy
4. Doprowadzić zasilanie do modułu WOLF Link (włącznik zasilania / zasilanie zewnętrzne)
5. Aktywować funkcję WPS na routerze
6. UWAGA! W ciągu 30 sekund nacisnąć przycisk na module WOLF Link i przytrzymać przez 3-5 sekund (Puścić, gdy tylko zaświecą się żółte i zielone diody LED)
7. Czerwona dioda LED zaczyna szybko migać – gdy tylko czerwona dioda LED zapali się światłem ciągłym, oznacza to udaną próbę połączenia
8. Po ok. 1 minucie żółta dioda LED świeci światłem ciągłym i można nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci domowej
9. Pobrać aplikację Smartset
10. Otworzyć aplikację Smartset
11. Na ekranie startowym otworzyć menu na górze po lewej stronie
12. Włączyć asystenta uruchamiania i postępować zgodnie ze wskazówkami (UWAGA: Smartfon musi być w tej samej sieci co moduł WOLF Link. Jeżeli jesteś już zalogowany poprzez konto użytkownika, musisz się wylogować przez „Ustawienia profilu” by móc korzystać z asystenta uruchamiania.

6.3 Alternatywne możliwości włączenia

Alternatywne możliwości włączenia w sieć lokalną znajdują się na stronie www.wolf-smartset.com/faq

6.4 Włączenie w Smarthome

Instrukcja włączania modułu WOLF Link w system Smarthome znajduje się na stronie www.wolf-smartset.com/smarthome_de

6.5 Kody QR do pobrania aplikacji

Kod QR – aplikacja iOS



Kod QR – system Anroid



Deklaracja zgodności UE

7 Deklaracja zgodności UE

Wystawił: WOLF GmbH
Adres: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Produkt: Moduł interfejsu WOLF Link home / WOLF Link pro

Nr mat. 2746365; 2746366

Wyżej wymienione produkty są zgodne z wymaganiami następujących dokumentów:

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.1
EN 62311:2008
EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 50581:2012

Zgodnie z zaleceniami następujących dyrektyw:

2011/65/UE (dyrektywa RoHS)
2014/53/EU (RED)

produkty mają następujące oznaczenie:



Mainburg, dnia 20.01.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Jacobs', written over a circular stamp.

Gerdewan Jacobs
Dyrektor ds. technicznych

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Friedrichs'.

Jörn Friedrichs
Kierownik działu projektowania



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Faks +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu