


Schéma zapojenia vetracej jednotky

CKL 1300 bez regulácie



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																				
F26_001_Wolf_Standard																																																																																																													
 <p>WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0</p>					<p>Elektrická dokumentácia</p>																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">jednotka</td> <td colspan="7">CKL1300 bez regulácie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>kód výkresu</td> <td colspan="7">68-34-012-026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vytvoreno na</td> <td>09.04.2014</td> <td colspan="2">jednotka</td> <td>CKL1300</td> <td colspan="4"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Editoval</td> <td>10.04.2017</td> <td colspan="2">z (skratka)</td> <td>Kür</td> <td colspan="4"></td> <td>počet stránok</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td>9</td> </tr> </table>										jednotka	CKL1300 bez regulácie									kód výkresu	68-34-012-026									Vytvoreno na	09.04.2014	jednotka		CKL1300						Editoval	10.04.2017	z (skratka)		Kür					počet stránok										9																																																		
jednotka	CKL1300 bez regulácie																																																																																																												
kód výkresu	68-34-012-026																																																																																																												
Vytvoreno na	09.04.2014	jednotka		CKL1300																																																																																																									
Editoval	10.04.2017	z (skratka)		Kür					počet stránok																																																																																																				
									9																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>dátum</td> <td>10.04.2017</td> <td colspan="2">jednotka</td> <td>CKL1300</td> <td colspan="3">titulný / krycí list</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>sprac.</td> <td>Kür</td> <td colspan="2"></td> <td>bez regulácie</td> <td colspan="3">68-34-012-026</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>preskúš.</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">EPLAN P8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>pôvod</td> <td>68-34-012-026</td> <td colspan="2"></td> <td>nahradený</td> <td colspan="3">2.6.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">zmena</td> <td>dátum</td> <td>meno</td> <td colspan="2"></td> <td>nahradený</td> <td colspan="3">Art.Nr. 3065372_SK</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">ODD: TR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">=</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">+</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">9 listy</td> </tr> </table>												dátum	10.04.2017	jednotka		CKL1300	titulný / krycí list					sprac.	Kür			bez regulácie	68-34-012-026					preskúš.					EPLAN P8					pôvod	68-34-012-026			nahradený	2.6.3			zmena		dátum	meno			nahradený	Art.Nr. 3065372_SK										ODD: TR										=										+										1										9 listy		
		dátum	10.04.2017	jednotka		CKL1300	titulný / krycí list																																																																																																						
		sprac.	Kür			bez regulácie	68-34-012-026																																																																																																						
		preskúš.					EPLAN P8																																																																																																						
		pôvod	68-34-012-026			nahradený	2.6.3																																																																																																						
zmena		dátum	meno			nahradený	Art.Nr. 3065372_SK																																																																																																						
							ODD: TR																																																																																																						
							=																																																																																																						
							+																																																																																																						
							1																																																																																																						
							9 listy																																																																																																						

farby kabeláže:

- hlavný prúdový okruh : čierne
- nulový vodič : biedomodrý
- ochranný vodič : žltozelený
- riadiaci okruh striedavého prúdu : červený/červenobiely
- riadiaci okruh jednosmerného prúdu : tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapät'ový kontakt (cudzie napätie) : oranžový


POZOR!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
2. U všetkých skrutiiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).
3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.
4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.
7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

zmena	dátum	meno	presúš. povod	10.04.2017 Kur	jednotka bez regulácie	CKL1300	nahradený	nahradený	POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY	68-34-012-026	Art.Nr. 3065372_SK	list od 2 9 listy
-------	-------	------	---------------	----------------	------------------------	---------	-----------	-----------	---------------------------------	---------------	--------------------	-------------------



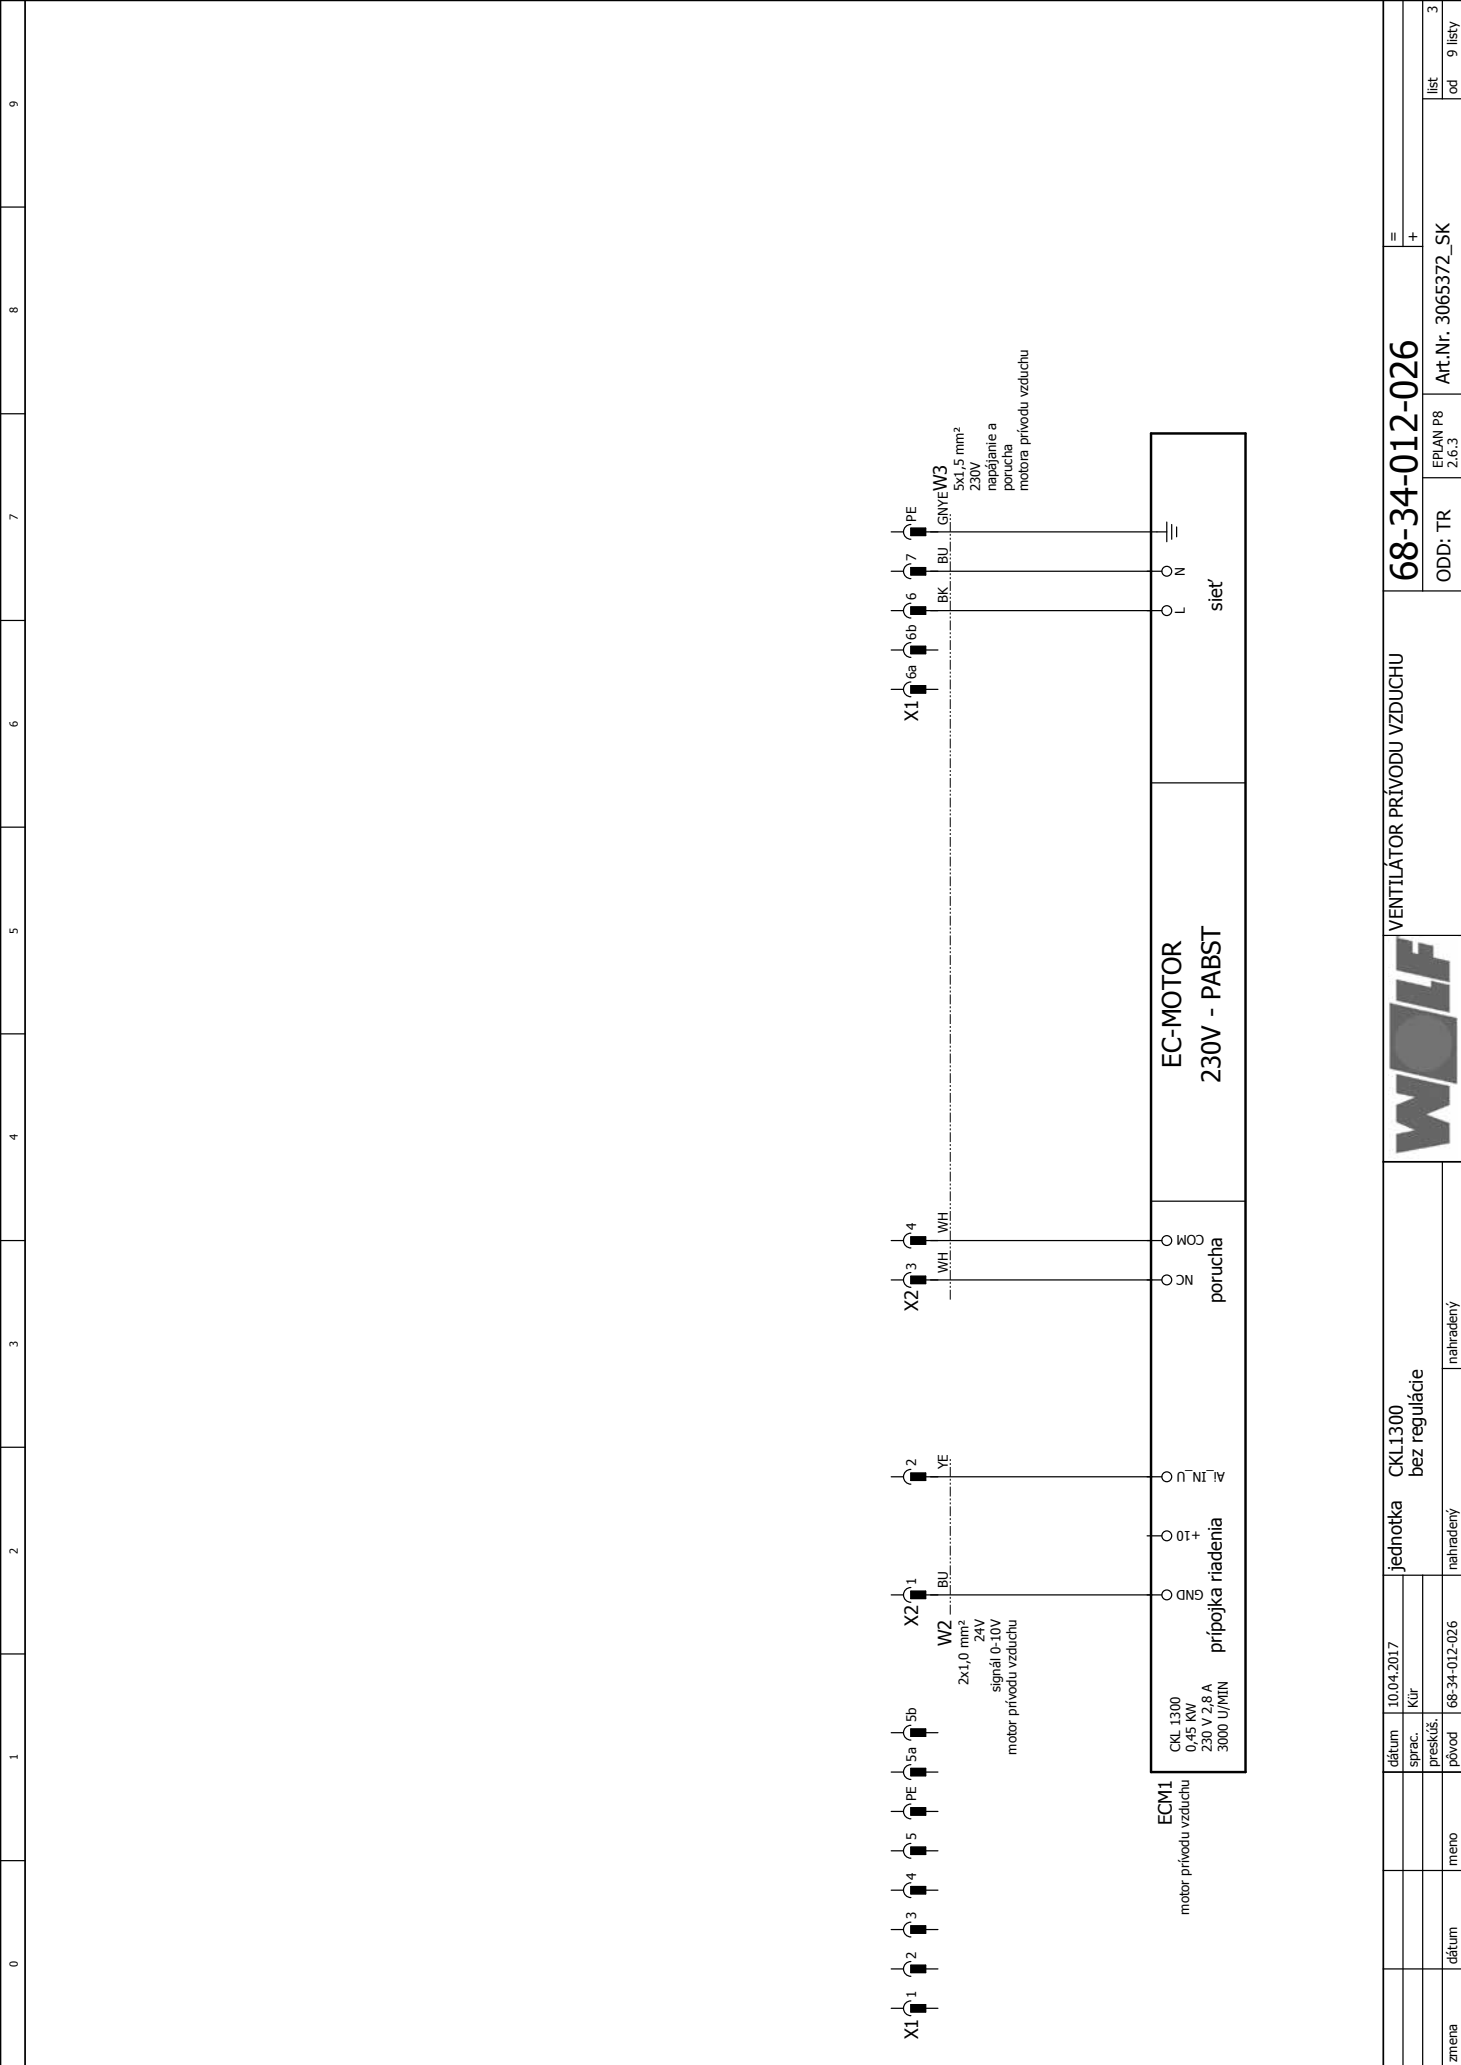

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
SVORKY																													
68-34-012-026																													
<table border="1"> <tr> <td>Art.Nr.</td> <td>3065372_SK</td> </tr> <tr> <td>EP/JAN P8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ODD: TR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>=</td> <td>+</td> </tr> </table>										Art.Nr.	3065372_SK	EP/JAN P8		2.6.3		ODD: TR		=	+										
Art.Nr.	3065372_SK																												
EP/JAN P8																													
2.6.3																													
ODD: TR																													
=	+																												
<table border="1"> <tr> <td>datum</td> <td>10.04.2017</td> </tr> <tr> <td>sprac.</td> <td>Kur</td> </tr> <tr> <td>presuš.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>povod</td> <td>68-34-012-026</td> </tr> </table>										datum	10.04.2017	sprac.	Kur	presuš.		povod	68-34-012-026												
datum	10.04.2017																												
sprac.	Kur																												
presuš.																													
povod	68-34-012-026																												
<table border="1"> <tr> <td>zmena</td> <td>datum</td> <td>meno</td> <td>nahradeny</td> <td>nahradeny</td> <td>CKL1300 bez regulácie</td> <td>SVORKY</td> <td>68-34-012-026</td> <td>Art.Nr.</td> <td>3065372_SK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nahradeny</td> <td>nahradeny</td> <td>bez regulácie</td> <td>SVORKY</td> <td>68-34-012-026</td> <td>Art.Nr.</td> <td>3065372_SK</td> </tr> </table>										zmena	datum	meno	nahradeny	nahradeny	CKL1300 bez regulácie	SVORKY	68-34-012-026	Art.Nr.	3065372_SK				nahradeny	nahradeny	bez regulácie	SVORKY	68-34-012-026	Art.Nr.	3065372_SK
zmena	datum	meno	nahradeny	nahradeny	CKL1300 bez regulácie	SVORKY	68-34-012-026	Art.Nr.	3065372_SK																				
			nahradeny	nahradeny	bez regulácie	SVORKY	68-34-012-026	Art.Nr.	3065372_SK																				
<table border="1"> <tr> <td>list</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>od</td> <td>9 listy</td> </tr> </table>										list	6	od	9 listy																
list	6																												
od	9 listy																												

Wolf GmbH

Postfach 1380 / D-84048 Mainburg / Tel. +49.0. 87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00

www.wolf.eu